



梅林街道专项垃圾暂存点建设工程

施工图

设计单位：深圳长田建设工程有限公司

日期：2021 年 11 月 02 日

给排水	暖通	电气
PLUMB	MECH	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	MECH	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	MECH	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	MECH	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	MECH	ELEC

设计说明

一、项目概况

- 1、工程名称：梅林街道专项垃圾暂存点建设工程
- 2、建设地点：项目位于深圳市福田区梅林街道办事处辖区内
- 3、建设单位：深圳市福田区梅林街道办事处
- 4、本施工图范围：对现有各社区指定地点建设钢结构专项垃圾房

二、依据

- 1、《深圳市生活垃圾分类工作技术路线和标准指引》深城管〔2019〕11号
- 2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016版）
- 3、《钢结构设计规范》GB50017-2017
- 4、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
- 5、《钢结构焊接技术规范》GB50661-2011
- 6、《水泥混凝土路面施工及验收规范》GB197-87
- 7、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年修订版）
- 8、《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90
- 9、国家及深圳市有关设计规范及法规。

三、一般说明

- 1、本工程总平面图与分区平面图、分区整体剖面图设计标高采用绝对标高值；园建单体及立、剖面设计采用相对标高。
- 2、本工程设计中除标高及坐标以米（m）为单位外，其余尺寸均以毫米（mm）为单位；坐标点采用绝对坐标系。
- 3、本工程设计中如无特殊指明，所示标高均为完成面标高；总平面图、分区平面图中定位、竖向与详图有出入时，应知会设计师，确认后再施工。
- 4、本工程设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。
- 5、本工程各种材料做法标注顺序自上而下：垂直面上以施工先后次序注写；水平面上按实际的上下层次注写。
- 6、本工程图中凡所指距地高度均指离开完成面高度。
- 7、设计选用新型材料产品时，其产品的质量和性能必须经过检测符合国家标准后方可采用，并由生产厂家负责指导施工，以保证施工质量与安全。
- 8、如施工现场与图纸存在矛盾或图与图之间有误差时，施工方必须请设计师现场作出指示并以此为准。
- 9、施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工方应于施工前对照相关专业施工图纸，粗略核实相应的场地标高，并将有疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计师注意，以便在施工前解决此类问题。
- 10、本工程设计中如无特殊标明，竖向设计坡度均按下列坡度设计：
道路横坡：无特殊指明，坡向路沿，坡度1.0‰。
台阶及坡道的休息平台：无特殊指明，坡向排水方向，坡度1.0‰。

四、各分部说明

- 1、砖砌体基础强度等级≥MU10，砖为当地建设主管部门批准用砖，满足有关规范；水泥砂浆的强度等级 M7.5；其上部砖砌体要求另见详图；
钢筋砼：现浇的混凝土强度为C25，预制为C30，钢筋应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 的相关要求。
- 2、砼基础强度等级≥C25；垫层均为100厚C15素混凝土
- 3、本工程设计基层压实度不应小于93%。（重击实标准），回弹模量不应小于80Mpa。
- 4、钢材选用优质热镀锌钢材，其技术要求应符合国家标准
- 5、钢材焊接方式及焊条的选用应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002的有关规定，钢和不锈钢间的焊接采用不锈钢焊条，焊接部位应满焊且牢固。除不锈钢外，所有金属件均应按照相关施工规范进行除锈、防锈处理；型钢采用热浸镀锌表面防锈处理。
- 6、配件的施工安装方法，质量验收标准以及建材技术指标等均按国家现行的建筑工程规范及有关规定执行。
- 7、所有外露钢材铁件应于完成最终饰面之前，按照相关施工规范进行除锈、防锈处理；
- 8、热镀锌钢材表面做烤漆工艺处理；烤漆颜色：PANTONE Cool Gray 9C；烤漆厚度：80um厚
- 9、本工程图纸面材铺贴做法除特殊注明者外，均详见《建筑构造统一做法表》及有关节点详图
- 10、本工程混凝土和砂浆均采用预拌混凝土和预拌砂浆，预拌混凝土符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定，
- 11、预拌砂浆符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定
- 12、所有立柱、横向龙骨表面应平滑、无尖角毛刺。
- 13、所有涉及的不锈钢产品均为国标304。
- 14、施工噪声执行GB12523-2011标准
- 15、图中未详尽之处，须严格按照国家现行的《工程施工及验收规范》及工程所在地方法规执行。
- 16、施工时应先检查各方面的安全性，非安全情况下，切勿施工；
- 17、本工程施工图纸所示尺寸与实际不符时，按实际尺寸为准，本说明中未提及的内容如有疑问，应及时与设计方联系商讨解决。
- 18、本工程图纸所示面层材料的材质、颜色、规格，包括墙面、地面、油漆等，施工单位均应先做样板，经建设单位会同设计方认可后方可能施工。
- 19、施工地点位置在住宅小区内，拆除垃圾及材料需堆放至物业指定点。
- 20、本设计未说明处，请按国家现行有关施工及验收规范执行。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田

CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd

建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.cn>

深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel:0755-83330813 Fax:0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE

日期DATE
2021.11.02

专业 DISCIPLINE
施工图

图纸编号

比例

图 纸 目 录

序号	图 号	图纸名称	图幅	序号	图 号	图纸名称	图幅
01	FM	封面	A3	23	PM-16	平面布置图（凯丰花园 ）	A3
02	SL-01	设计说明	A3	24	PM-17	平面布置图（海康大厦 ）	A3
03	ML-01	图纸目录	A3	25	PM-18	平面布置图（金燕园 ）	A3
04	PM-01	平面布置图（1. 颐林雅院 2. 福贸花园 3. 雕塑家园 ）	A3	26	PM-19	平面布置图（云顶尚品花园 ）	A3
05	PM-02	顶面布置图	A3	27	PM-20	平面布置图（公安街3号 ）	A3
06	PM-03	标准天面钢骨架平面布置图	A3	28			
07	PM-04	标准地面基础布置图	A3	29			
08	IE-01	标准立面图	A3	30			
09	IE-02	标准立面图	A3	31			
10	IE-03	标准立面图	A3	32			
11	IE-04	标准立面图	A3	33			
12	PM-05	平面布置图（4. 梅园小区 5. 东梅公寓 6. 鸿运大楼 7. 民浩楼 ）	A3	34			
13	PM-06	平面布置图（百兴苑 ）	A3	35			
14	PM-07	平面布置图（东方富苑 ）	A3	36			
15	PM-08	平面布置图（10. 天源梅林居 11. 华安园 ）	A3	37			
16	PM-09	平面布置图（华景花园）	A3	38			
17	PM-10	平面布置图（金丰花园 ）	A3	39			
18	PM-11	平面布置图（绿化大厦 ）	A3	40			
19	PM-12	平面布置图（15. 福丰楼 16. 新活力花园 ）	A3	41			
20	PM-13	平面布置图（御锦公馆 ）	A3	42			
21	PM-14	平面布置图（18. 辉煌时代大厦 19. 合旺阁 ）	A3	43			
22	PM-15	平面布置图（振业梅苑 ）	A3	44			

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田

CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel:0755-83330813 Fax:0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业 DISCIPLINE
施工图

图纸编号 DRAWING NO.
ML-01

比例 SCALE

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK

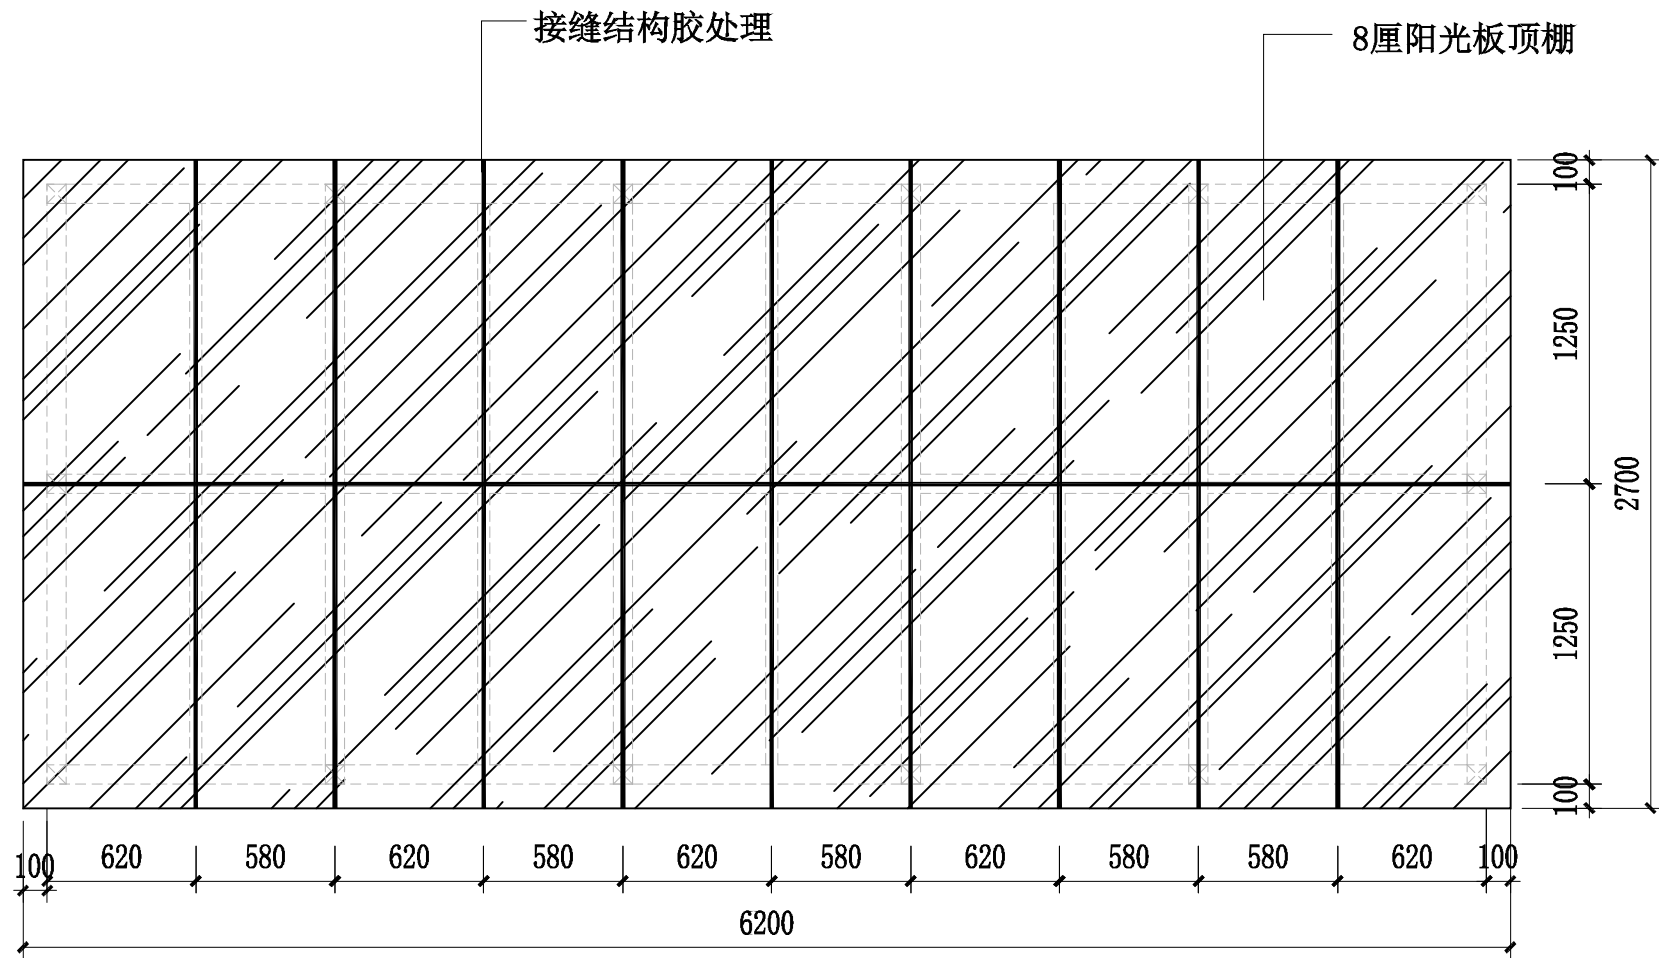

顶面布置图
尺寸根据平面图调整

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注: 所有图纸文件及设计属我司的知识产权, 未经许可, 不得翻印。切勿以比例尺量度此图, 一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处, 应即通知设计师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN
长田建设
CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量认证企业

深圳长田建设工程有限公司
<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT
梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME
梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE

日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-02


比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK

80*80*2.0厚热镀锌方通油氟碳漆

50*50*2.0厚热镀锌方通油氟碳漆

80*80*2.0厚热镀锌方通油氟碳漆

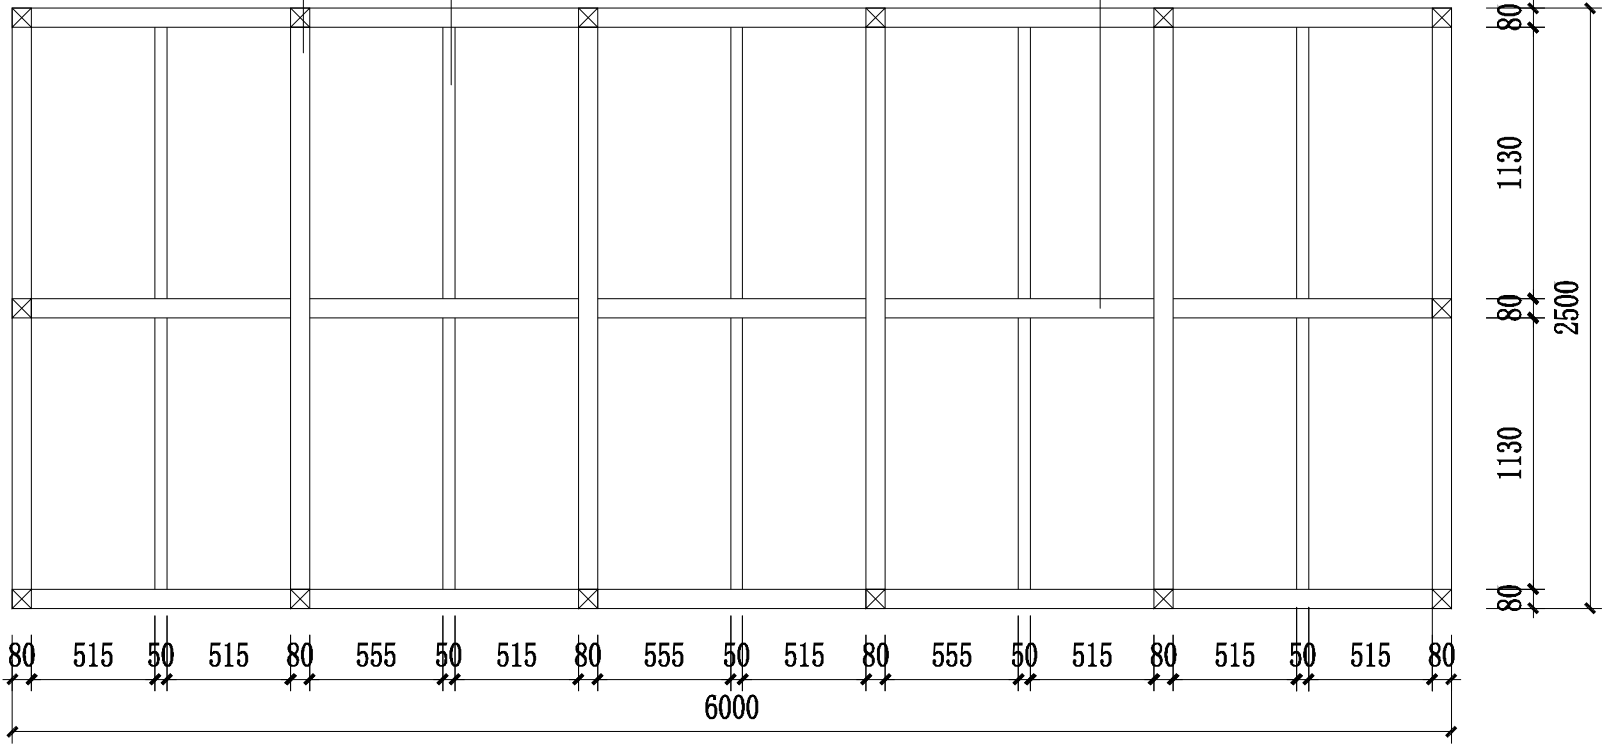

标准天面钢骨架平面布置图

尺寸根据平面图调整

修订日志: REVISIONS

A

B

C

D

备注: 所有图纸文件及设计属我
司的知识产权, 未经许可, 不得
翻印。切勿以比例尺量度此图,
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处, 应即通知设计
师确认后方可施工。

长田

CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd

建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级

ISO9001质量认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>

深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东

Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾

暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-03

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMBING	HEATING	ELECTRIC	WEAK

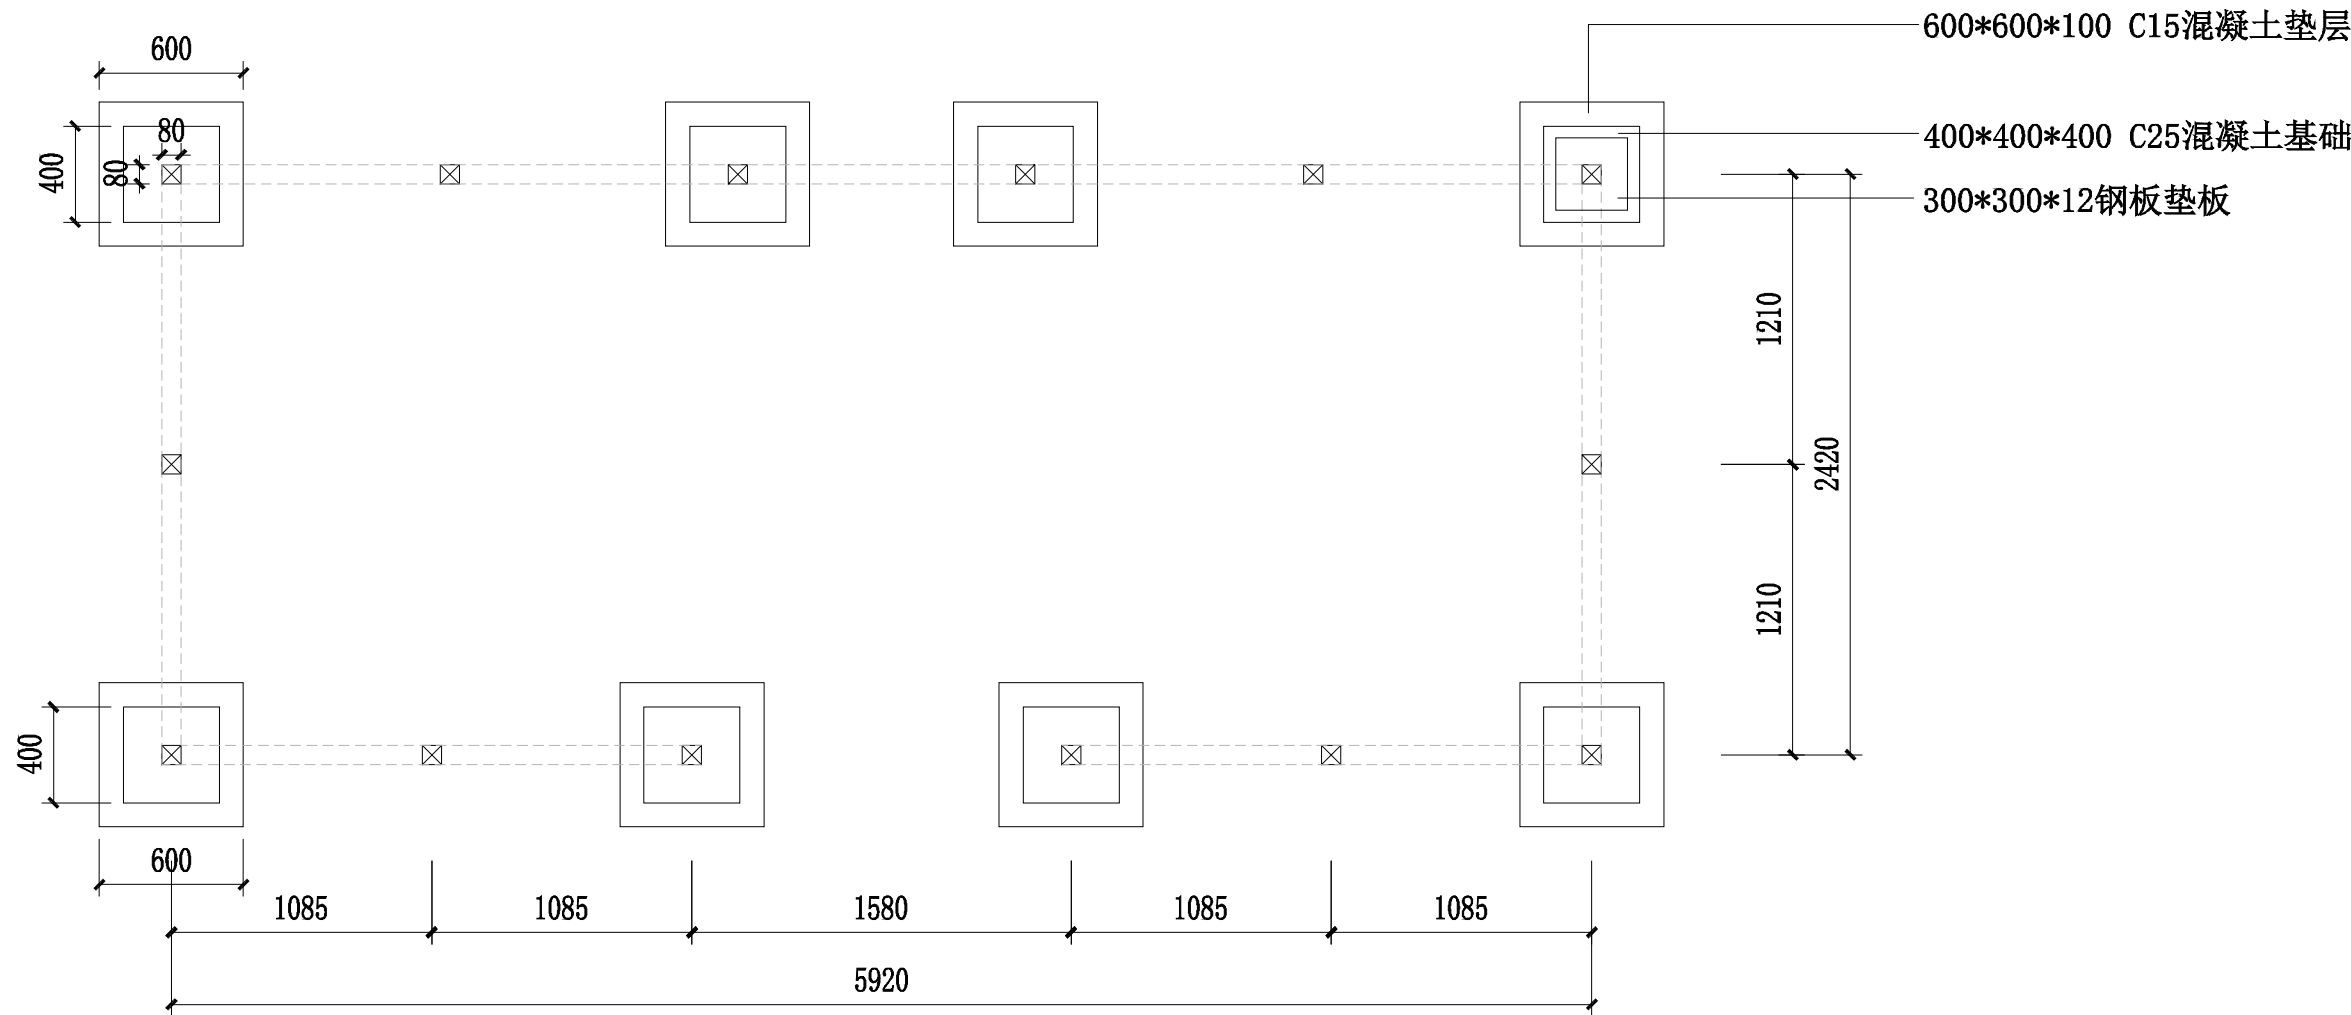

标准地面基础布置图
尺寸根据平面图调整

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注: 所有图纸文件及设计属我
司的知识产权, 未经许可, 不得
翻印。切勿以比例尺量度此图,
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处, 应即通知设计
师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN
长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图


图纸编号
PM-04

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
暖通	给排水	电气	弱电
HEAT	PLUMB	ELEC	WEEK

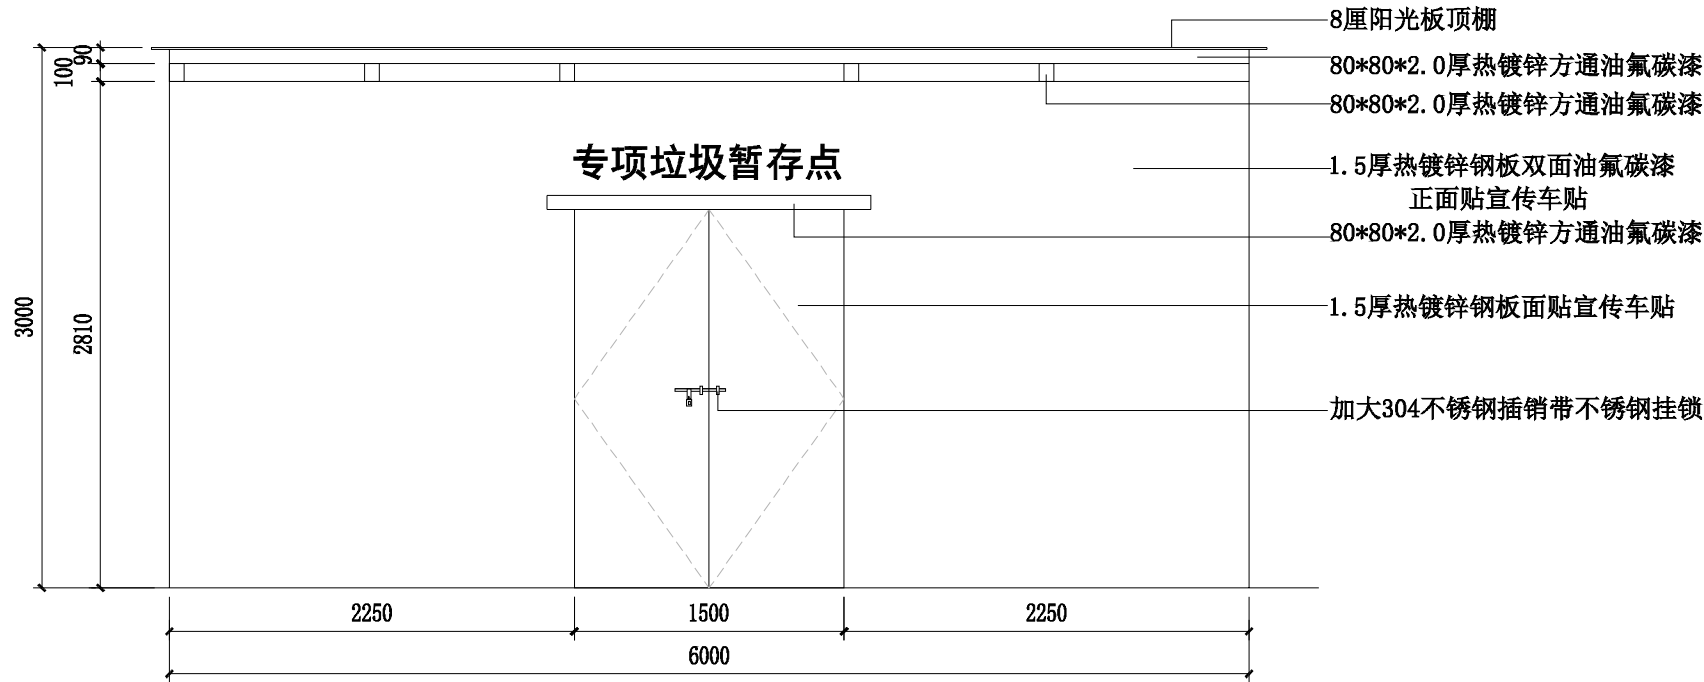

正立面图
尺寸根据平面图调整

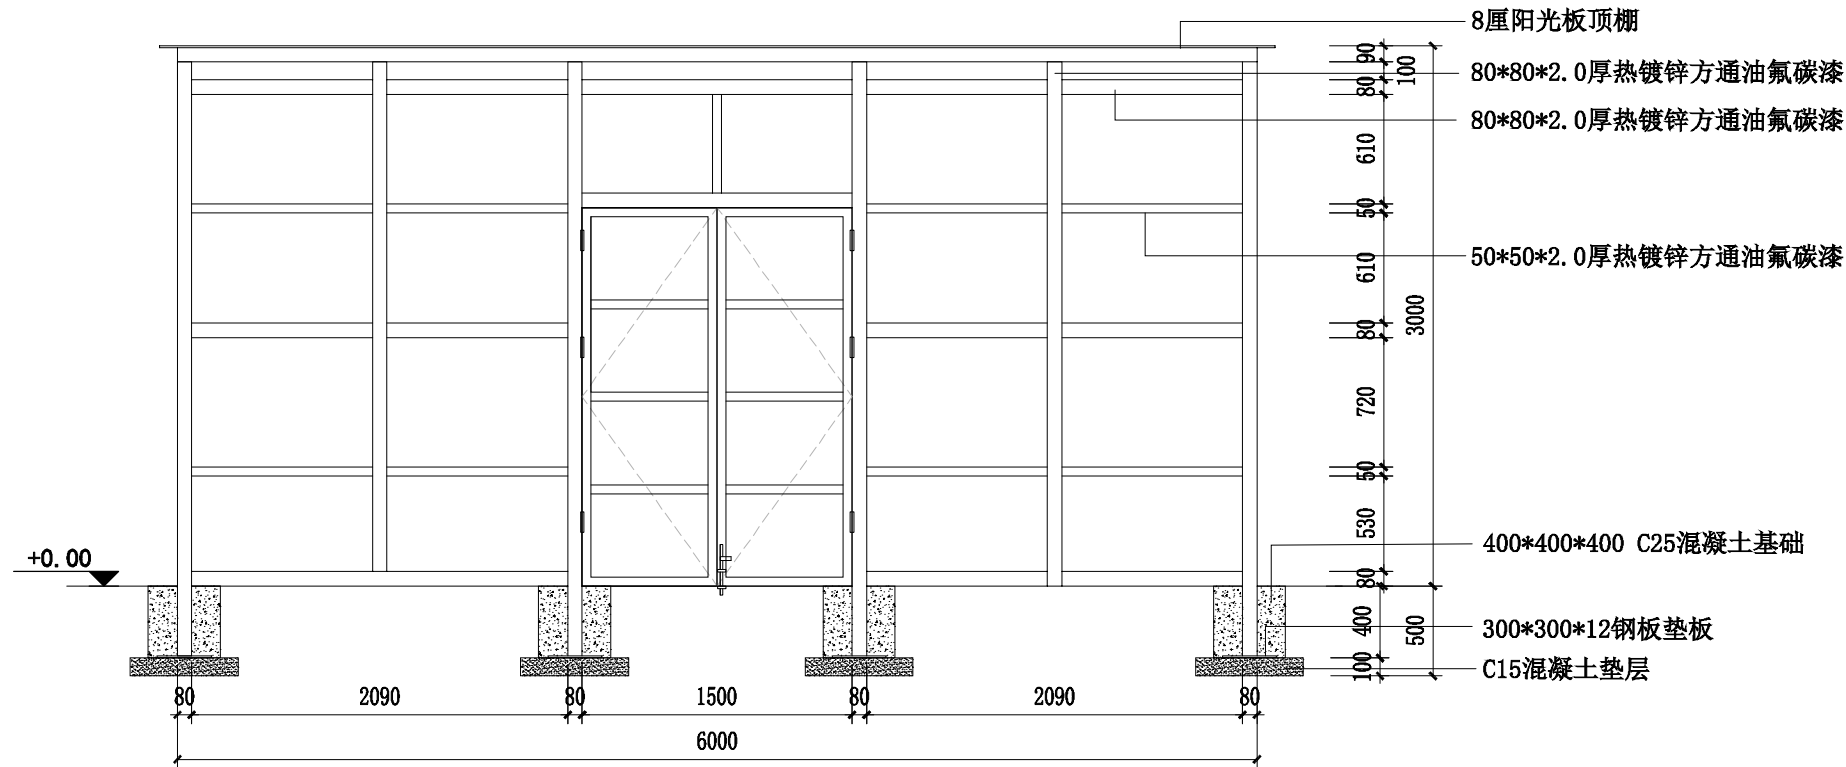

正面钢骨架立面图
尺寸根据平面图调整

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注: 所有图纸文件及设计属我
司的知识产权, 未经许可, 不得
翻印。切勿以比例尺量度此图,
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处, 应即通知设计
师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图


图纸编号
IE-01

比例
1:40


给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
暖通	给排水	电气	弱电
HEAT	PLUMB	ELEC	WEAK

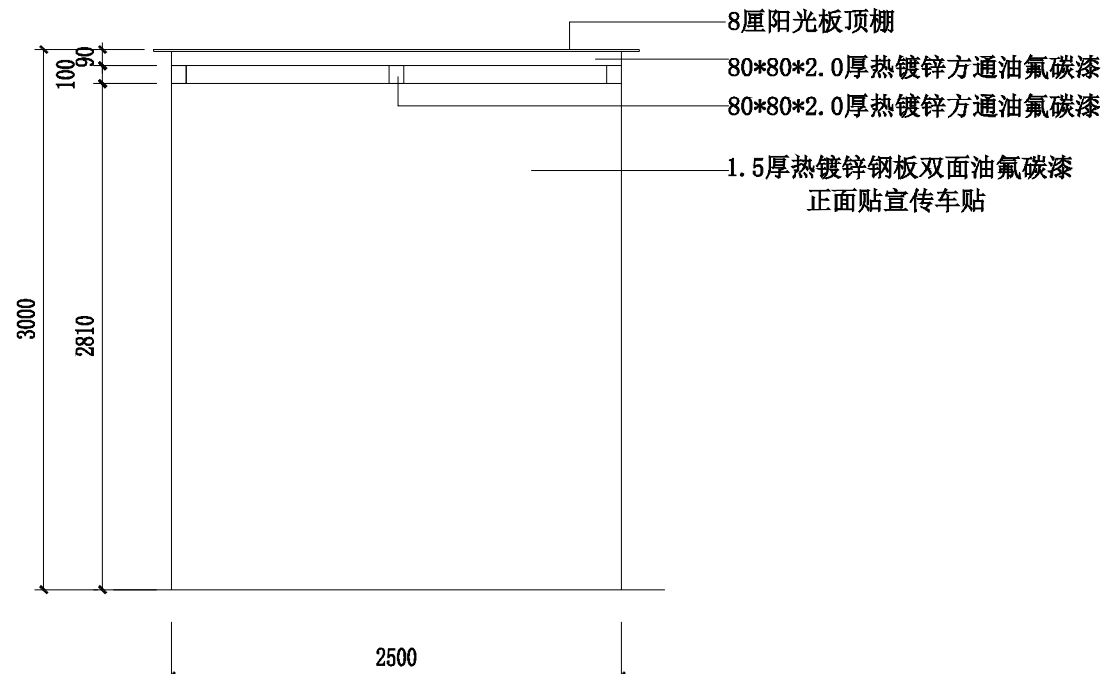


侧立面图
尺寸根据平面图调整

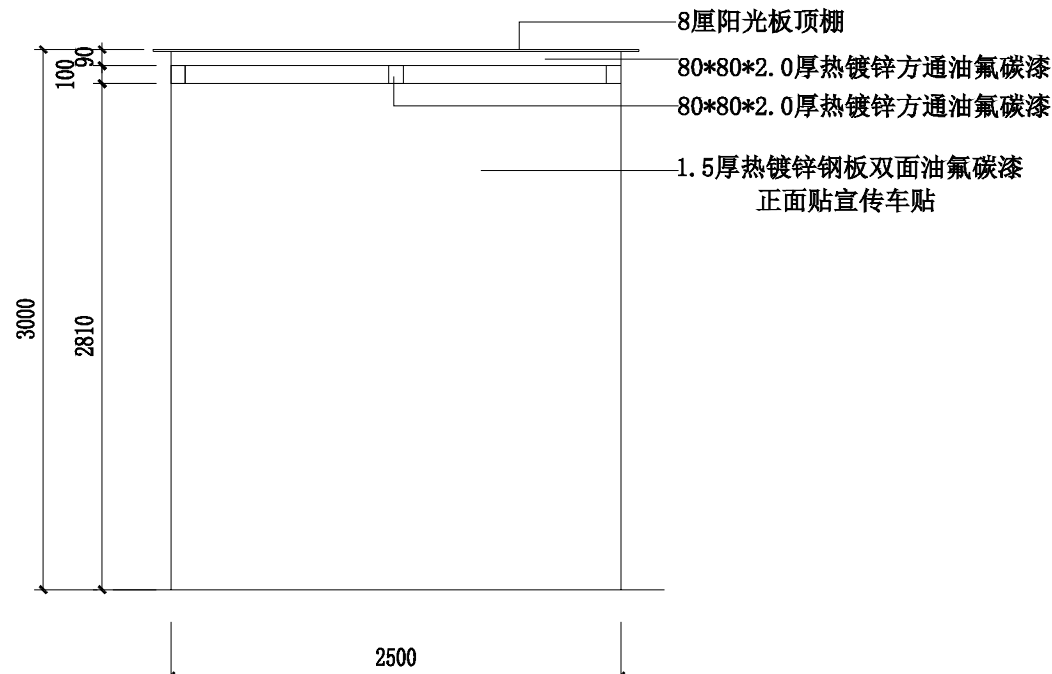

侧立面图2
尺寸根据平面图调整

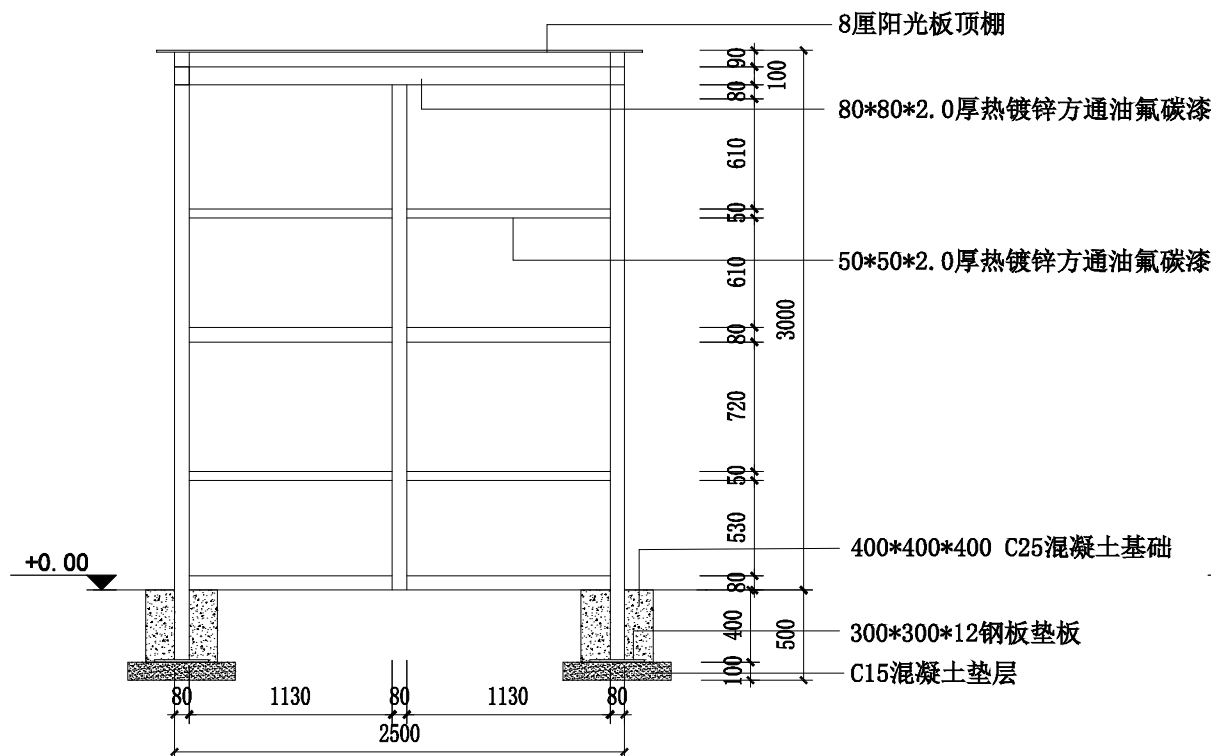

侧面钢骨架立面图
尺寸根据平面图调整

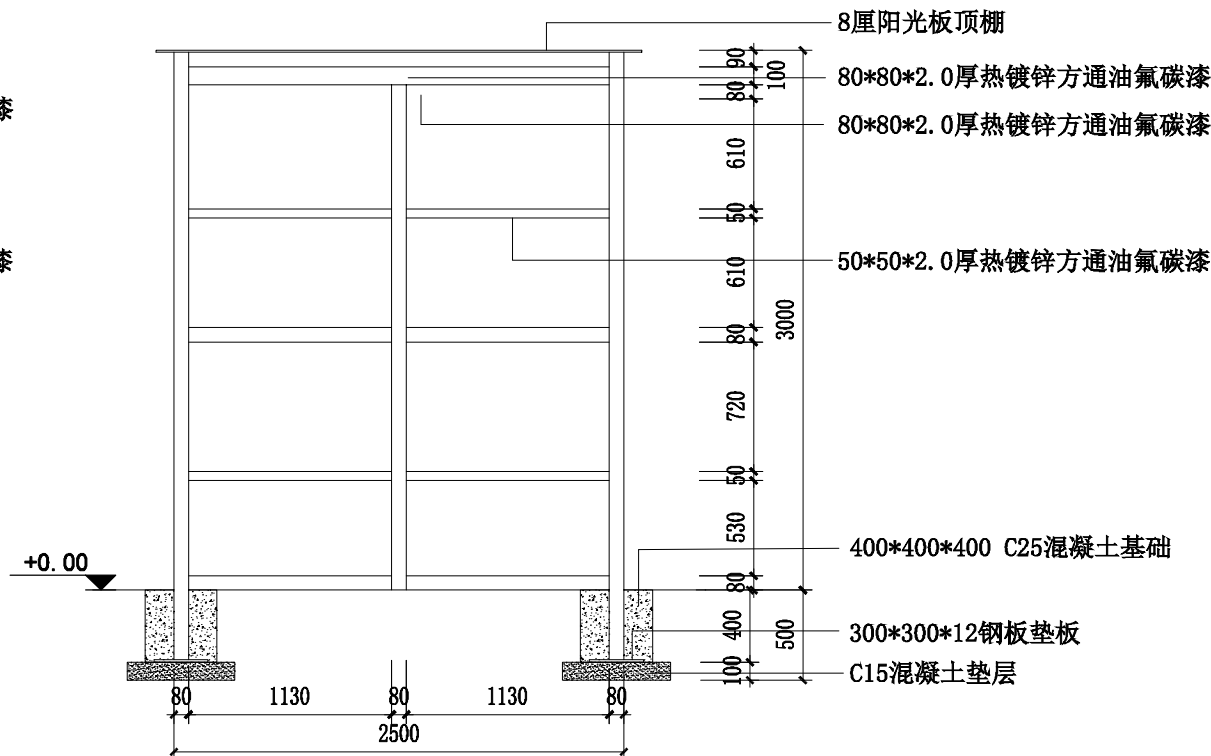

侧面2钢骨架立面图
尺寸根据平面图调整

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注: 所有图纸文件及设计属我
司的知识产权, 未经许可, 不得
翻印。切勿以比例尺量度此图。
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处, 应即通知设计
师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
IE-01

比例
1:40

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK

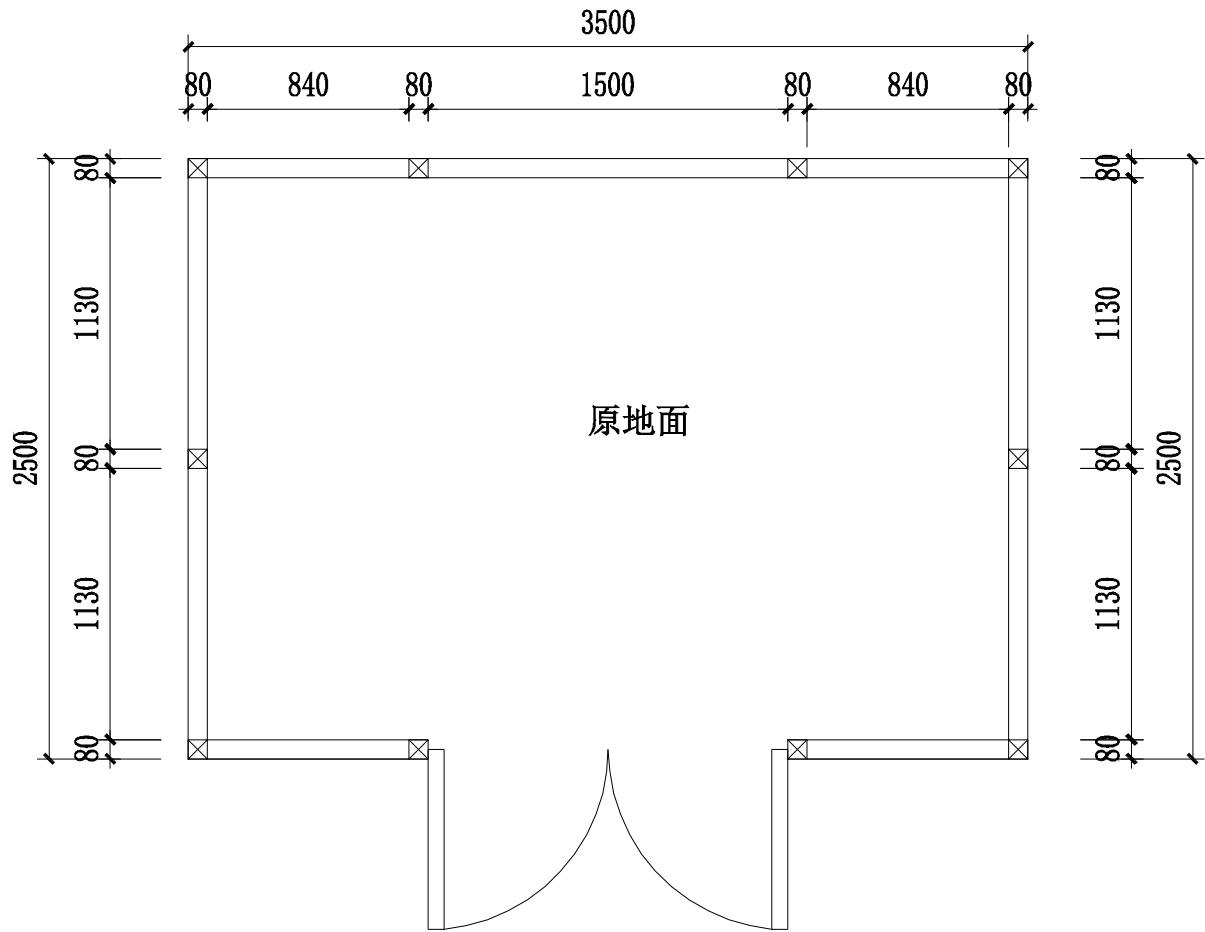

平面布置图

施工点位：1. 梅园小区 2. 东梅公寓 3. 鸿运大楼 4. 民浩楼

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我
司的知识产权，未经许可，不得
翻印。切勿以比例尺量度此图，
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处，应即通知设计
师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.cn>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJET NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJET NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-05

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK

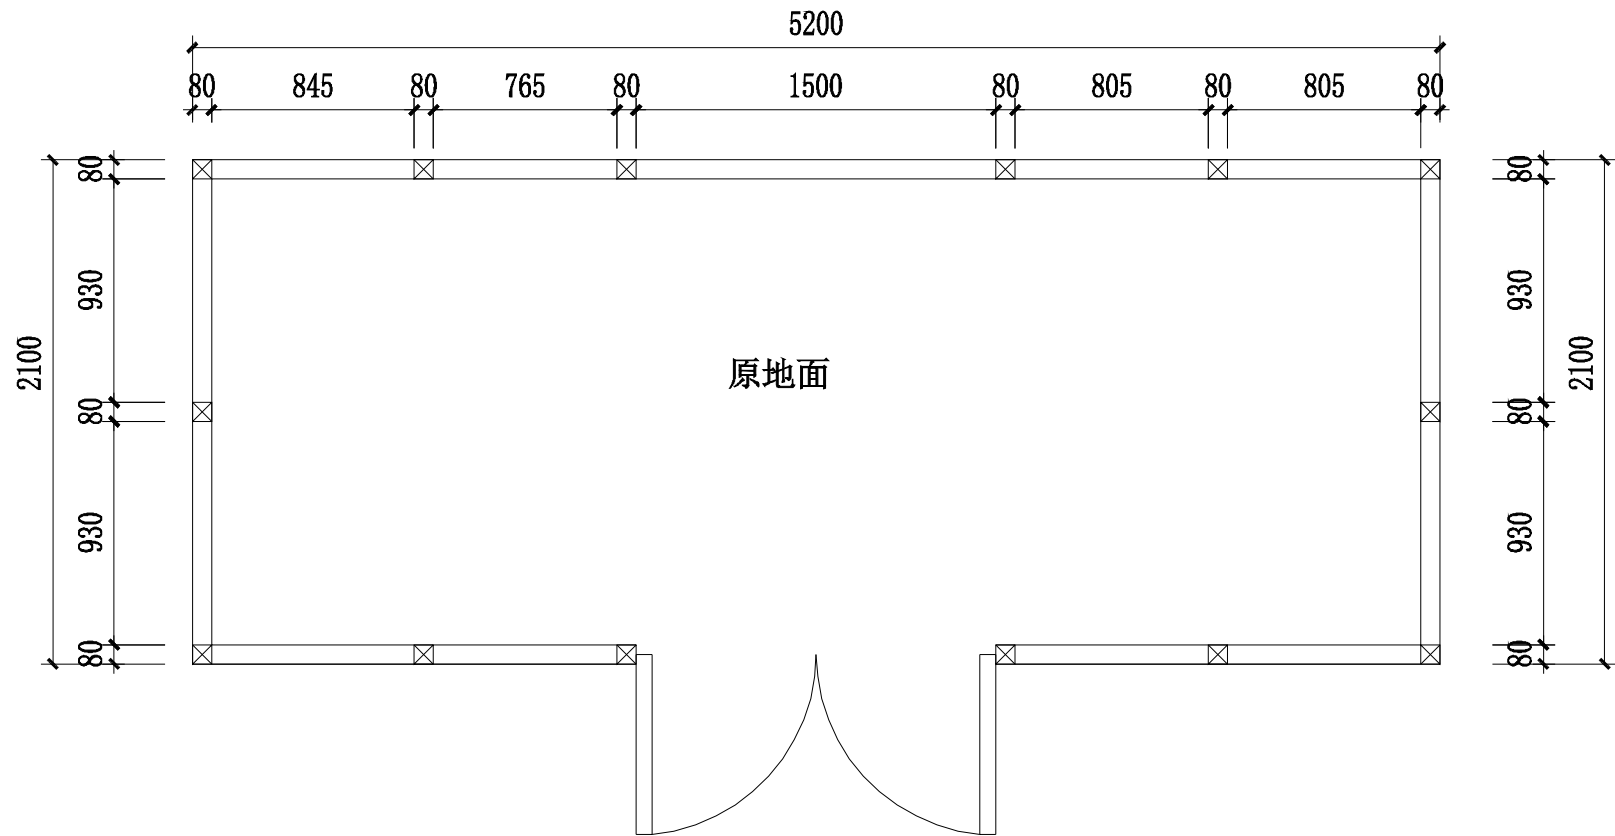

百兴苑 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-06

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK

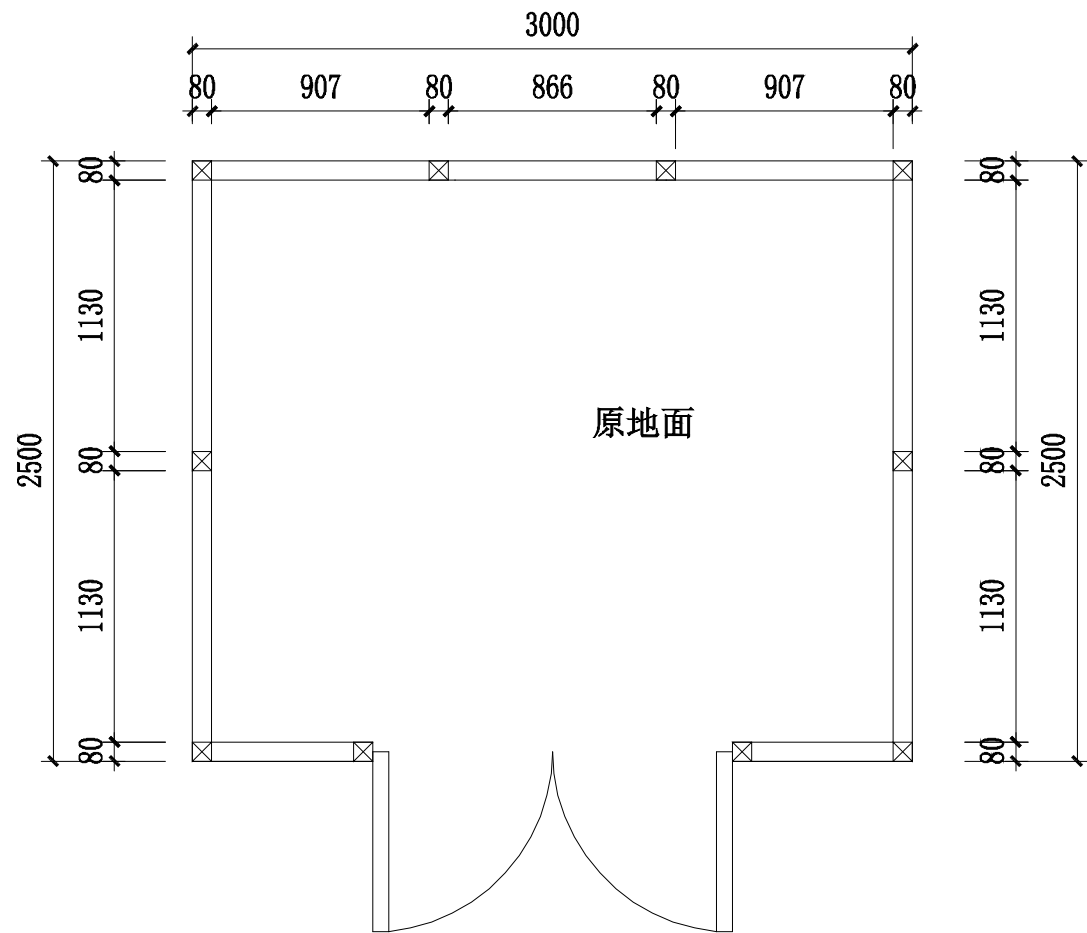

东方富苑 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJET NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJET NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-07

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK

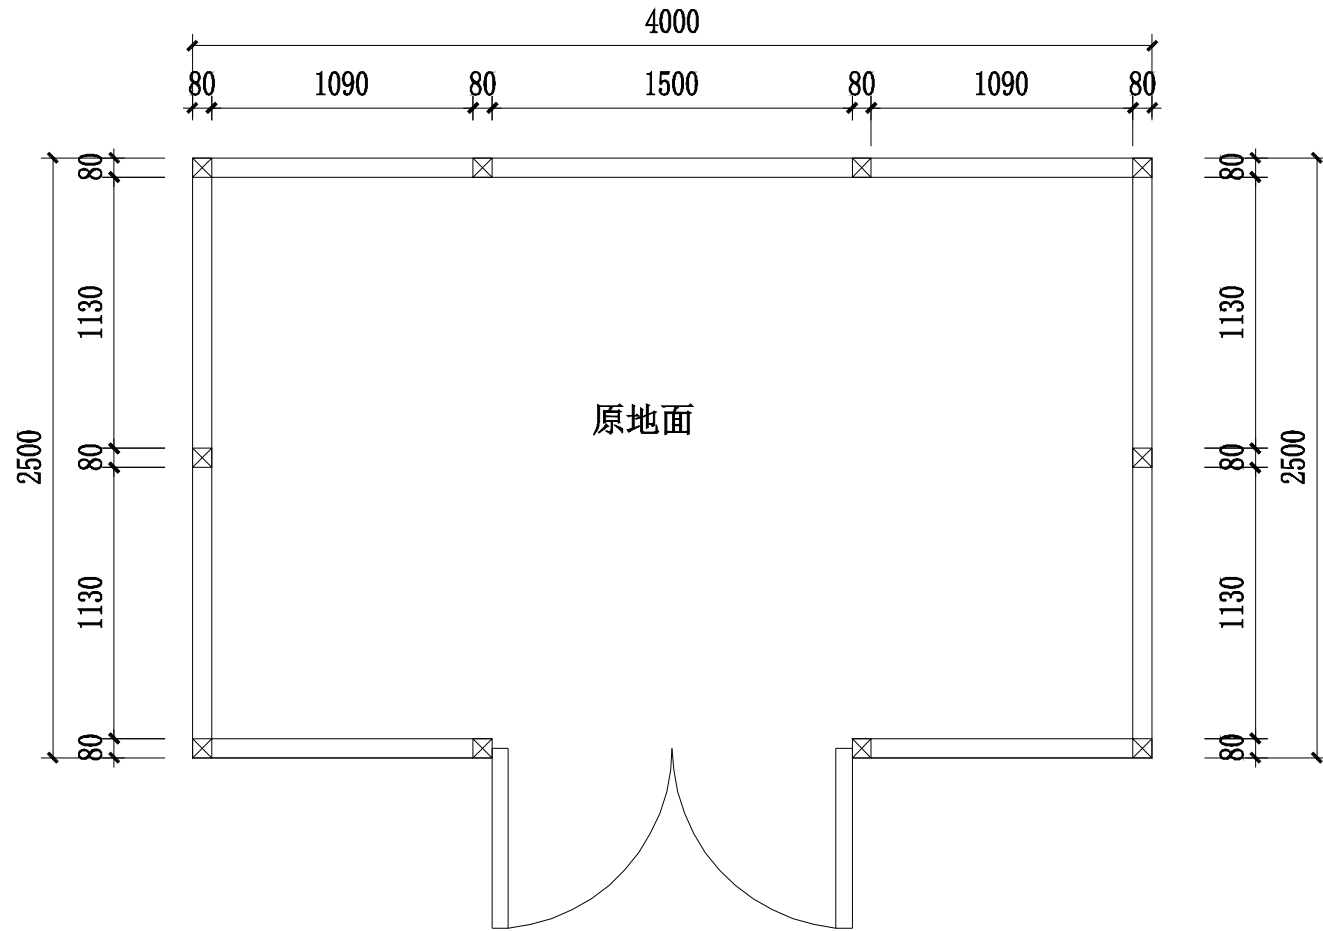

平面布置图

施工点位：1. 天源梅林居 2. 华安园

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-08

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK

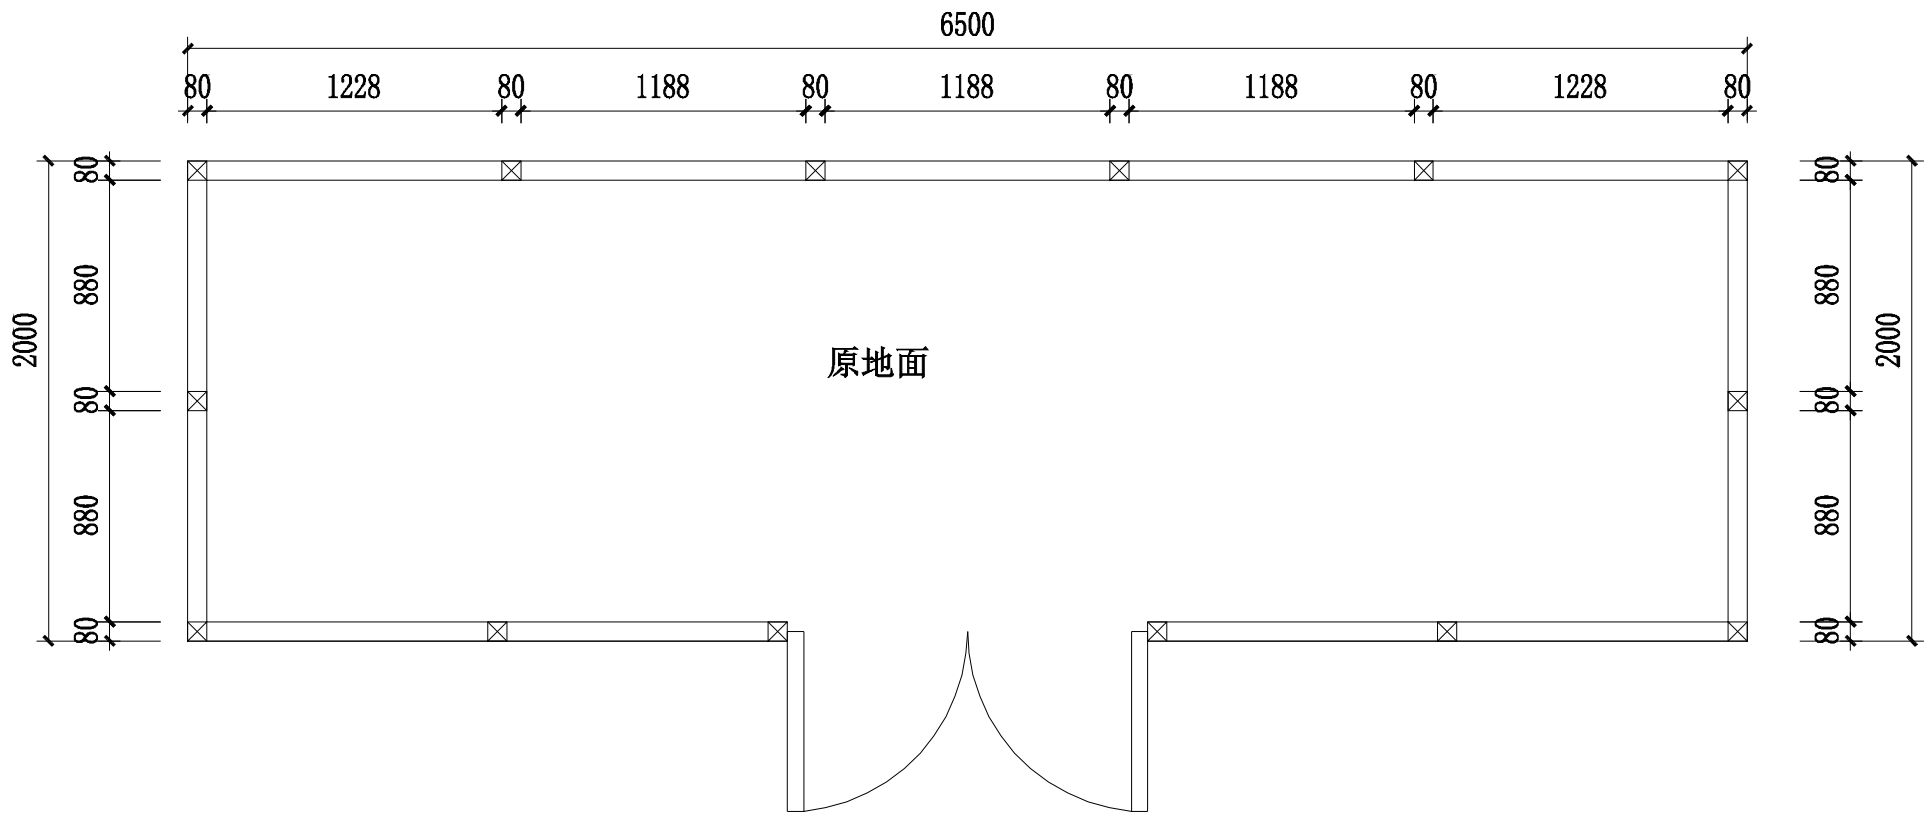


华景花园 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS
A
B
C
D
备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。
长田 CHANGTIAN 长田建设 CT Construction Engineering Co., Ltd 建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级 ISO9001质量管理体系 深圳长田建设工程有限公司 http://www.changtian.com 深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东 Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813
建设单位 BUILD UNIT 梅林街道办事处
项目名称 PROJET NAME 梅林街道专项垃圾 暂存点建设工程
工程编号 PROJET NO.
项目负责 ITEM MANAGER
制图 DRAWN BY
审核 CHECKED
审定 APPROVED
图纸内容 DRAWING TITLE
日期DATE 2021.11.02
专业 DISCIPLINE 施工图
图纸编号 PM-09
比例 1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEAK

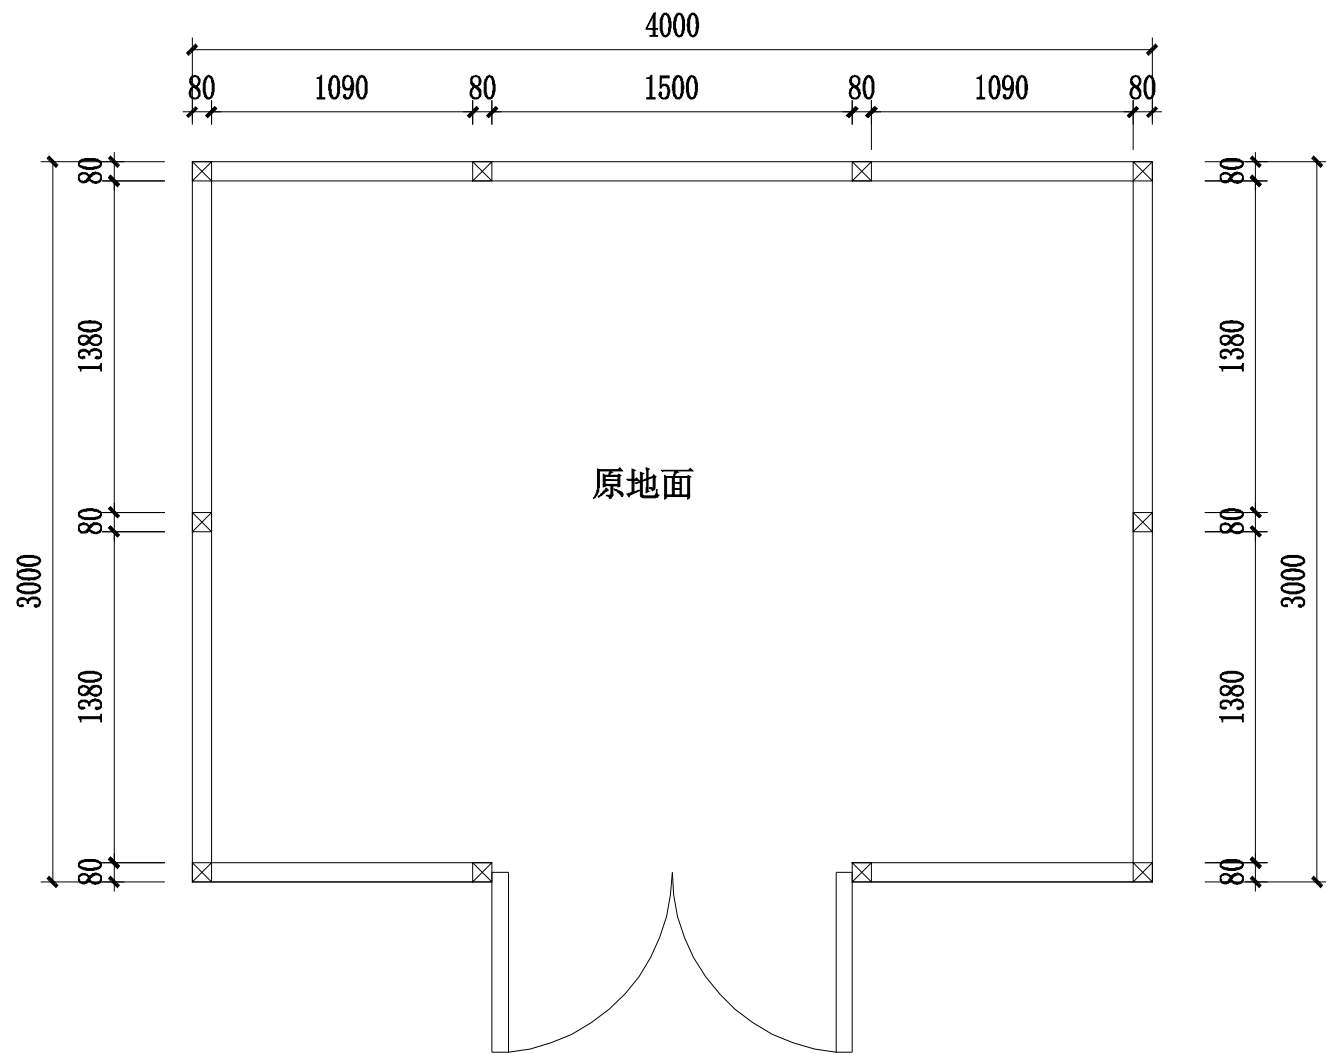

绿化大厦 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel:0755-83330813 Fax:0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业 DISCIPLINE
施工图


图纸编号
PM-11

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK

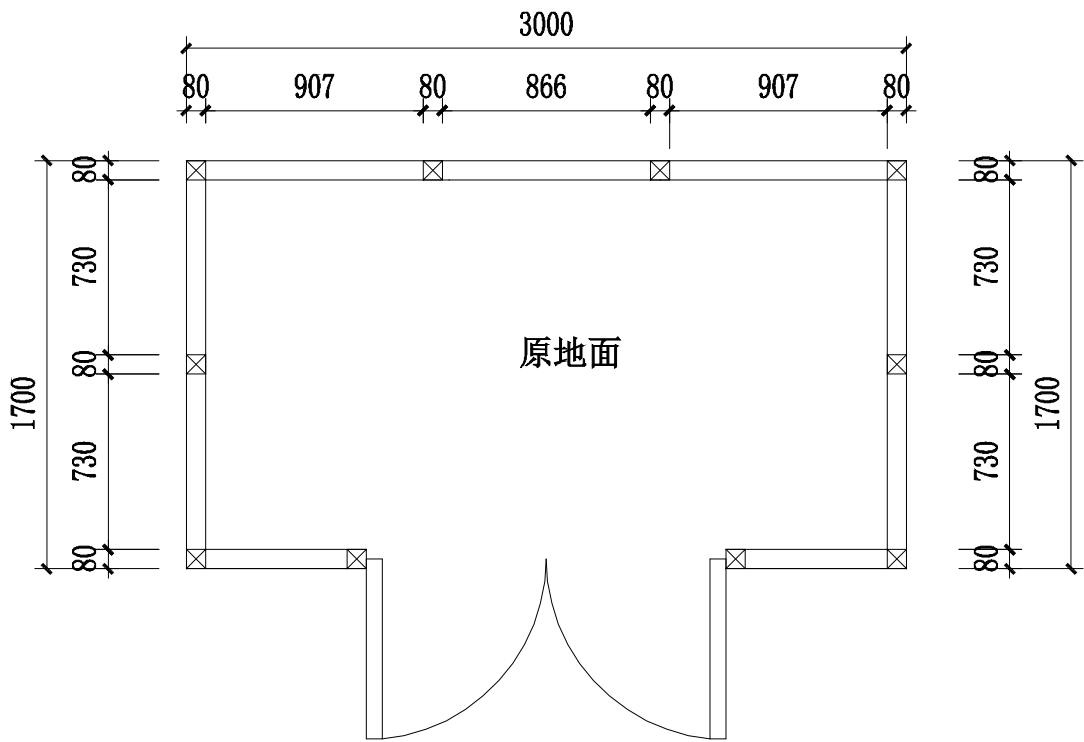

福丰楼 平面布置图

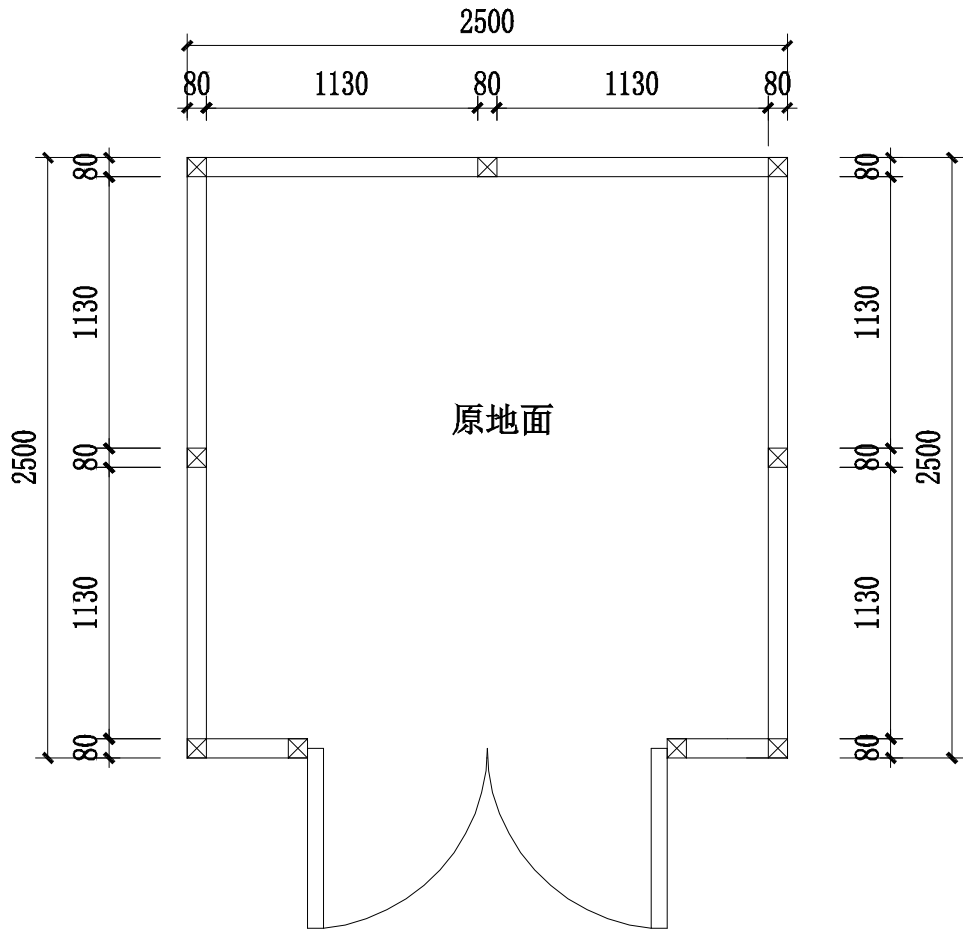

新活力花园 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我
司的知识产权，未经许可，不得
翻印。切勿以比例尺量度此图，
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处，应即通知设计
师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN
长田建设
CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系

深圳长田建设工程有限公司
<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE

日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-12

比例
1:30

建筑				给排水	
ARCH				PLUM	
结构				暖通	
STRU.				MECH.	
电气				智能	
ELEC.				INTE.	

修订日志:	REVISIONS
A	
B	
C	
D	


备注:所有图纸文件及设计属我
司的知识产权,未经许可,不得
翻印。切勿以比例尺量度此图,
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处,应即通知设计
师确认后,方可施工。

长田
CHANGTIAN
长田建设
CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工主理 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量认证企业
深圳长田建设工程有限公司
<http://www.changtianjs.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel:0755-83330813 Fax:0755-83330813

建设单位 BUILD UNIT	梅林街道办事处
项目名称 PROJECT NAME	梅林街道专项垃圾 暂存点建设工程
工程编号 PROJECT NO.	
项目负责 ITEM MANAGER	
制图 DRAWN BY	
审核 CHECKED	
审定 APPROVED	

[illegible]


日期 DATE	2021.11.02
专业 DISCIPLINE	施工图
图纸编号	PM-13
比例	1:40

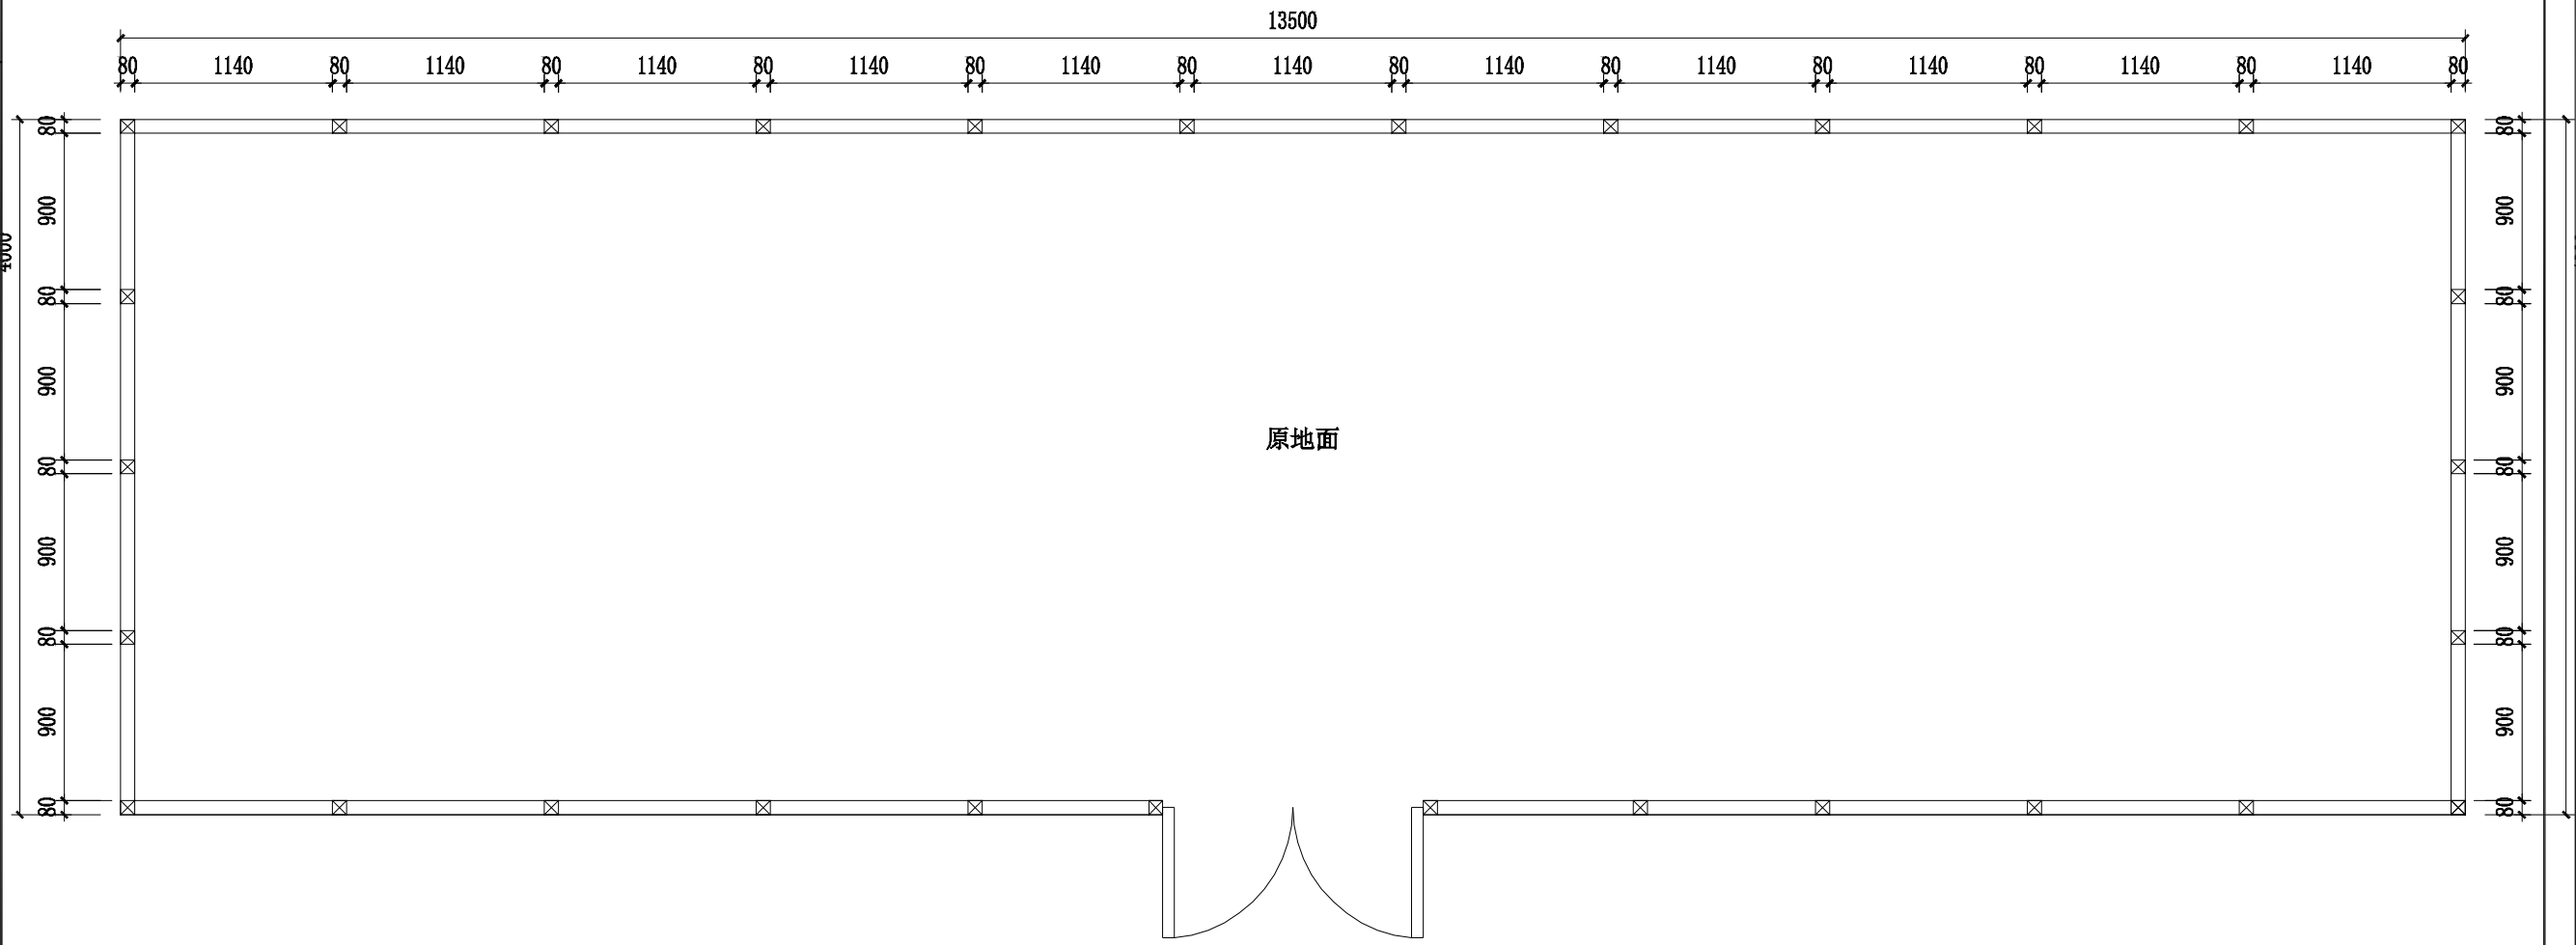


御锦公馆 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

给排水	暖通	电气
PLUMBING	HEATING	ELECTRICITY
给排水	暖通	电气
PLUMBING	HEATING	ELECTRICITY
给排水	暖通	电气
PLUMBING	HEATING	ELECTRICITY
给排水	暖通	电气
PLUMBING	HEATING	ELECTRICITY
给排水	暖通	电气
PLUMBING	HEATING	ELECTRICITY

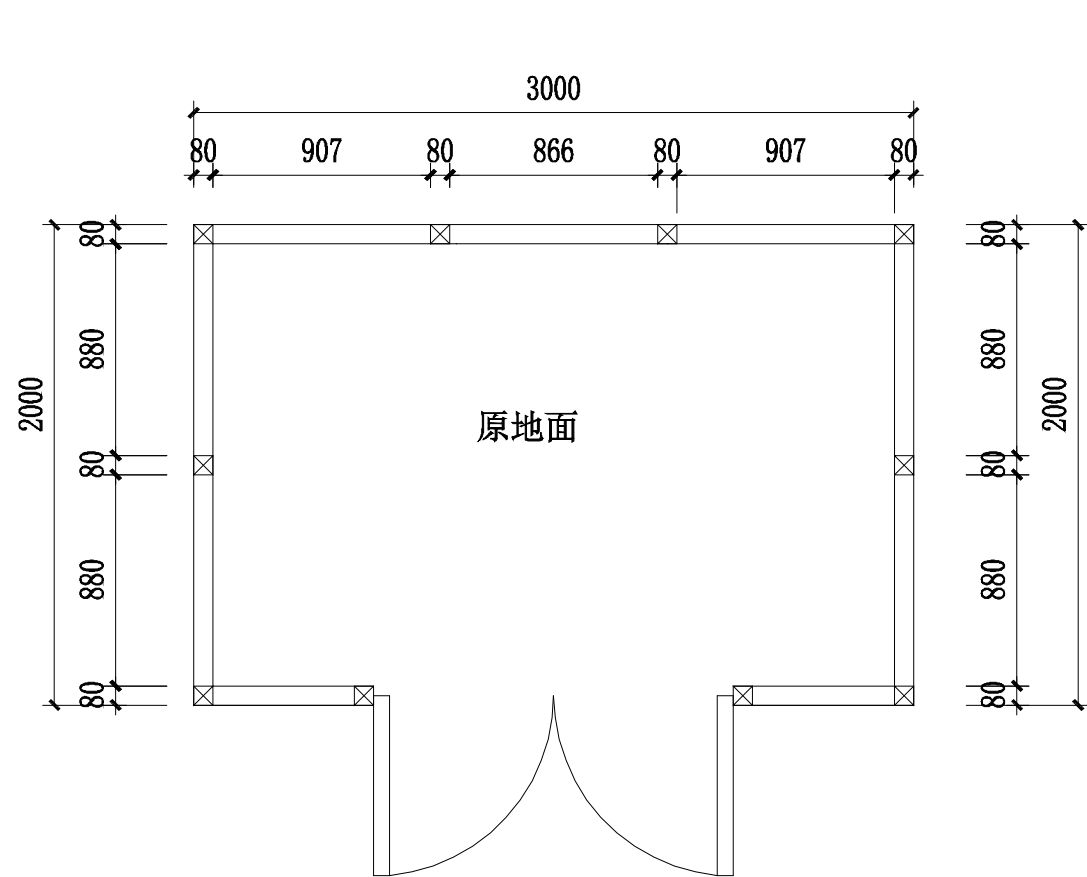

辉煌时代大厦 平面布置图

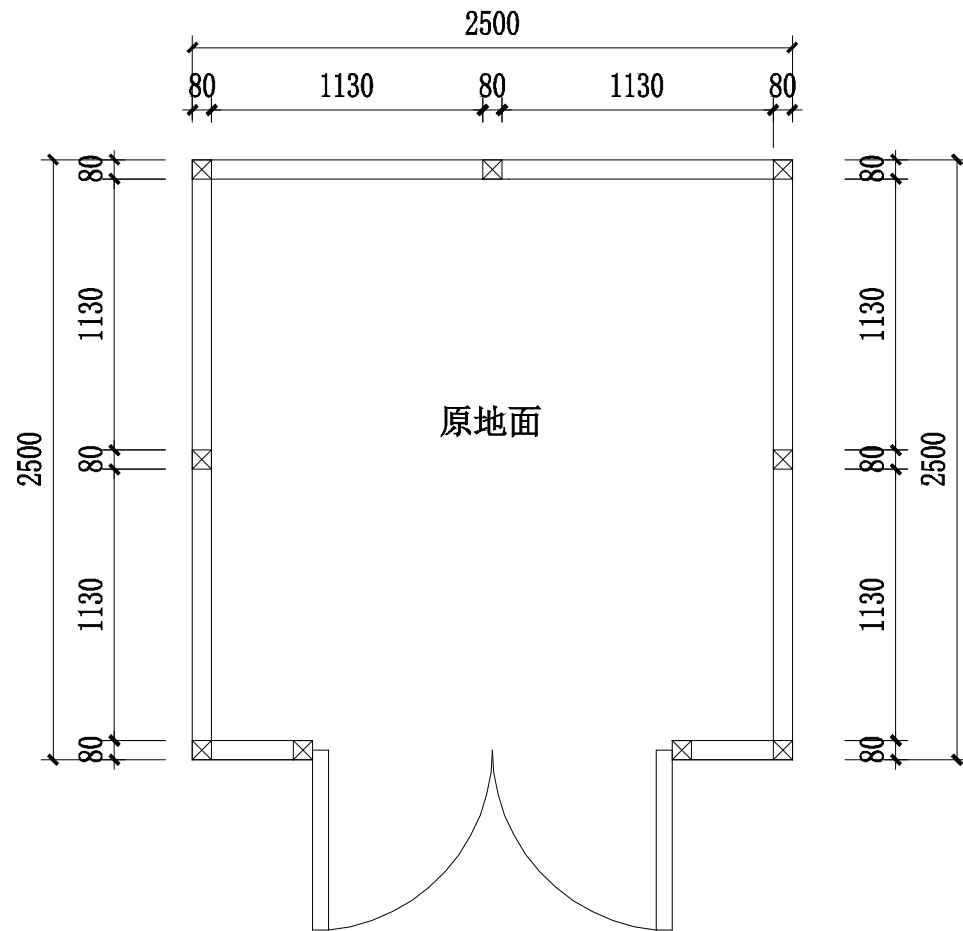

合旺阁 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我
司的知识产权，未经许可，不得
翻印。切勿以比例尺量度此图，
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处，应即通知设计
师确认后方可施工。

长田
CHANGTIAN

长田建设

建筑幕墙施工企业 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量管理体系认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-14

比例
1:30

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK

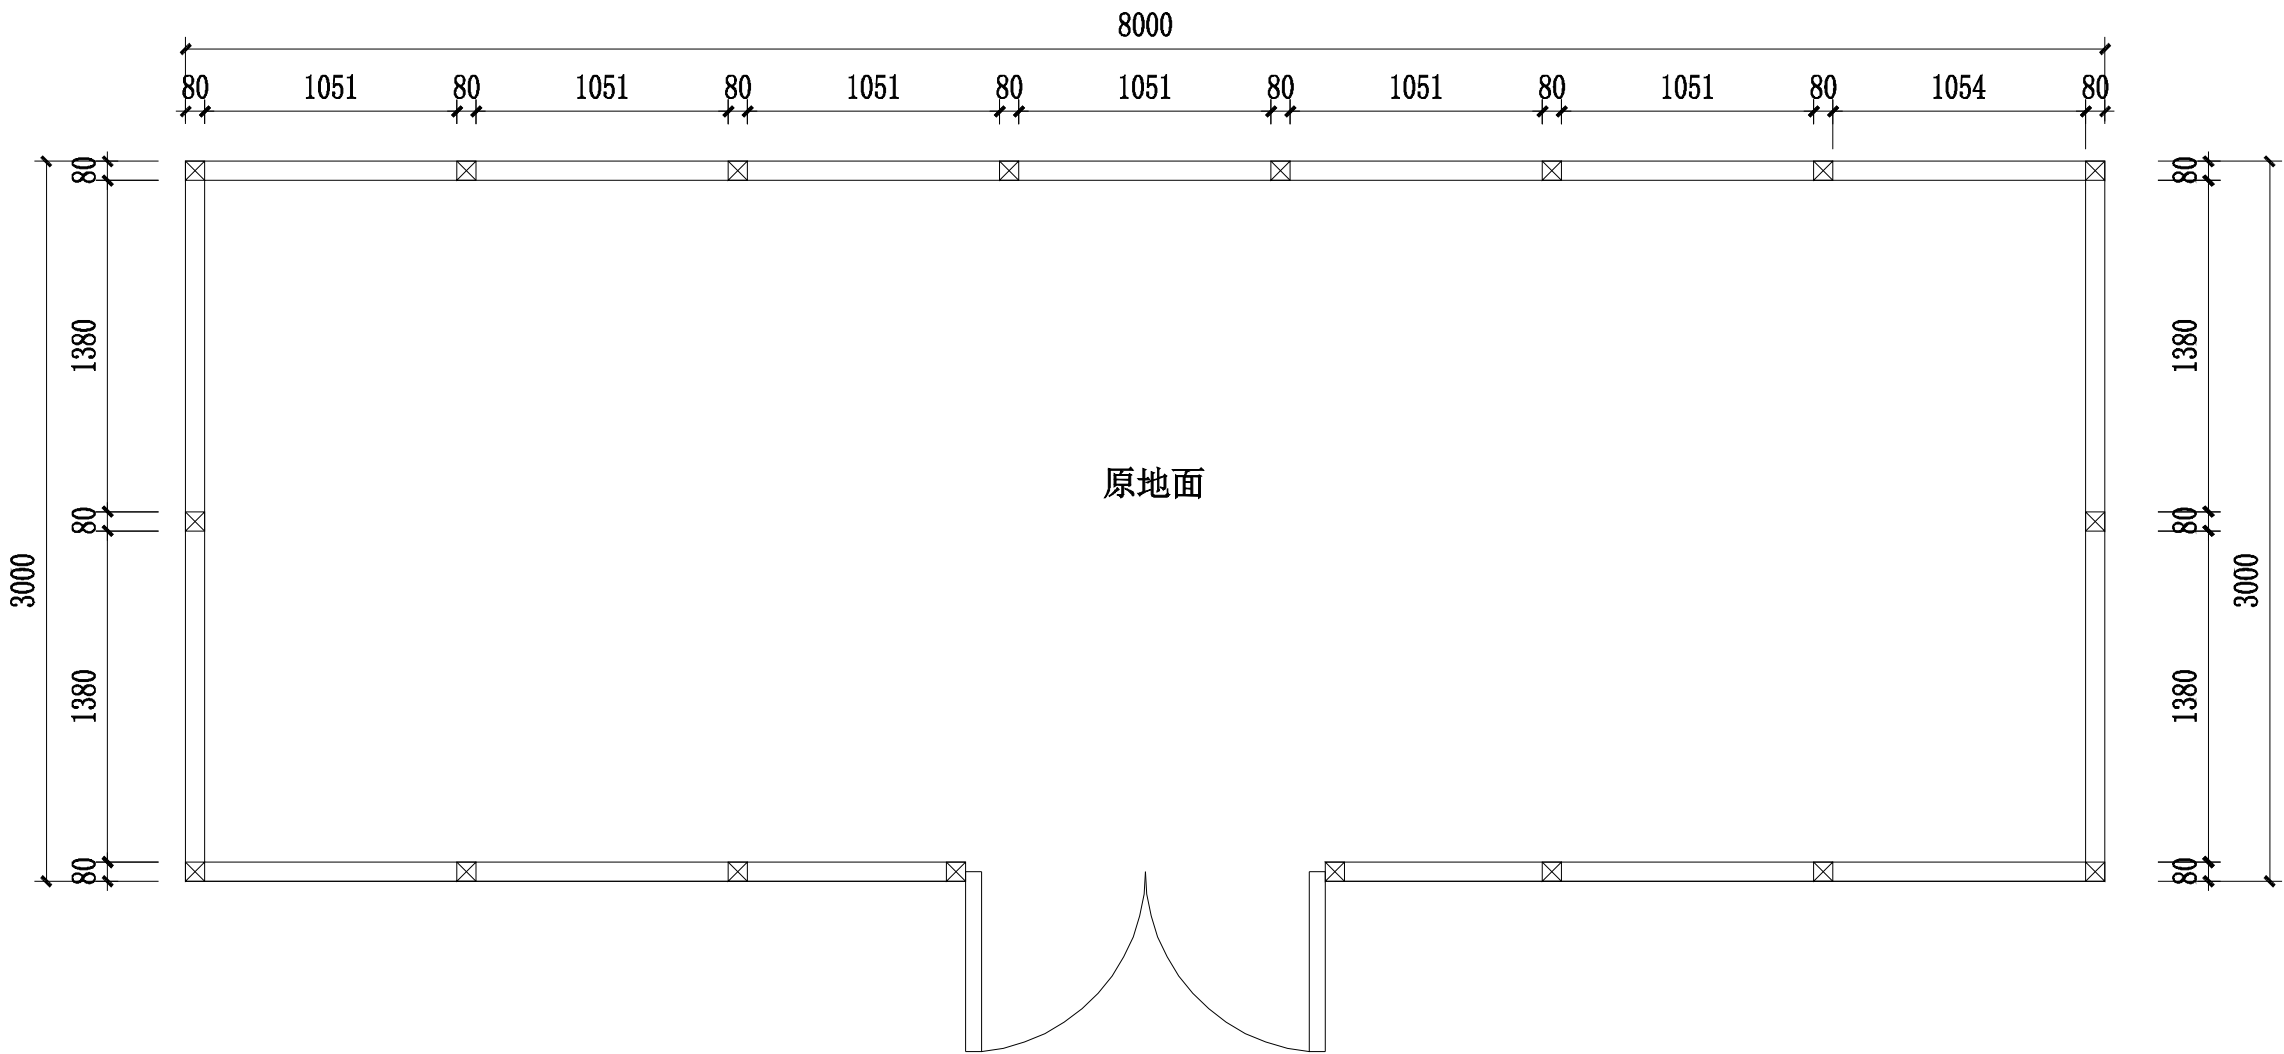

振业梅苑 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我
司的知识产权，未经许可，不得
翻印。切勿以比例尺量度此图，
一切依图内数字所示为准。如发
现任何矛盾之处，应即通知设计
师确认后方的可施工。

长田
CHANGTIAN
长田建设
CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量认证企业

深圳长田建设工程有限公司
<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT
梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME
梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-15

比例
1:30

给排水	暖通	电气
PLUMB	HEAT	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	HEAT	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	HEAT	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	HEAT	ELEC
给排水	暖通	电气
PLUMB	HEAT	ELEC

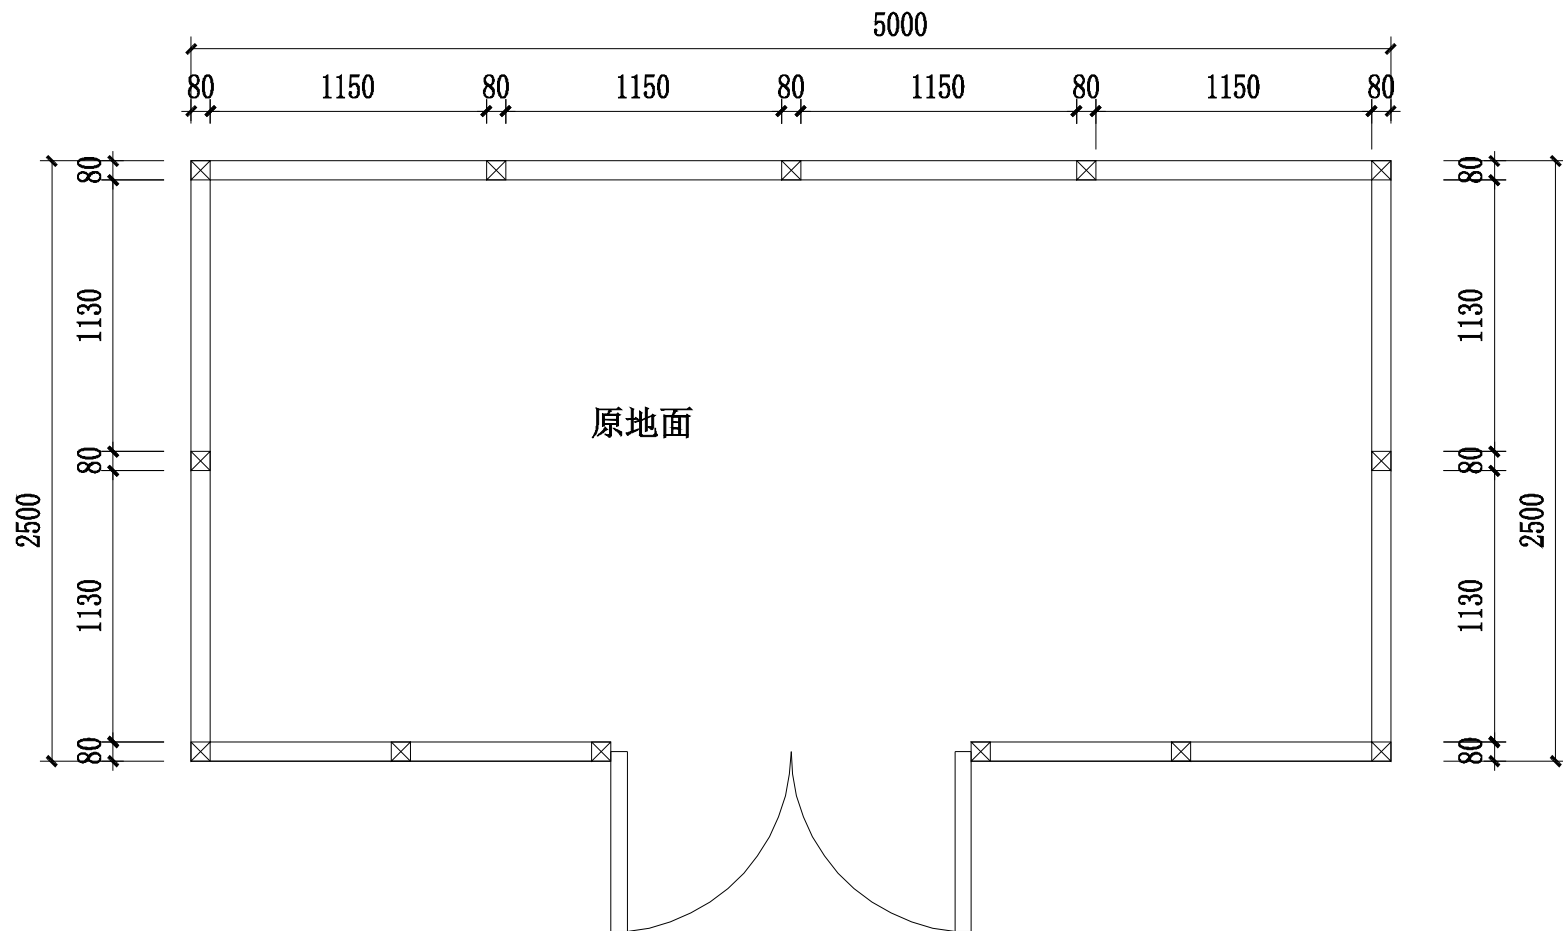

凯丰花园 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS

A
B
C
D

备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。

长田

CHANGTIAN

长田建设

CT Construction Engineering Co., Ltd.
建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级
ISO9001质量认证企业

深圳长田建设工程有限公司

<http://www.changtian.com>
深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东
Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813

建设单位
BUILD UNIT

梅林街道办事处

项目名称
PROJECT NAME

梅林街道专项垃圾
暂存点建设工程

工程编号
PROJECT NO.

项目负责
ITEM MANAGER

制图
DRAWN BY

审核
CHECKED

审定
APPROVED

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE

图纸内容
DRAWING TITLE


日期DATE
2021.11.02

专业DISCIPLINE
施工图

图纸编号
PM-16

比例
1:30

建筑			给排水
ARCH			PLUM
结构			暖通
STRU			MECH
电气			智能
ELEC			INTE

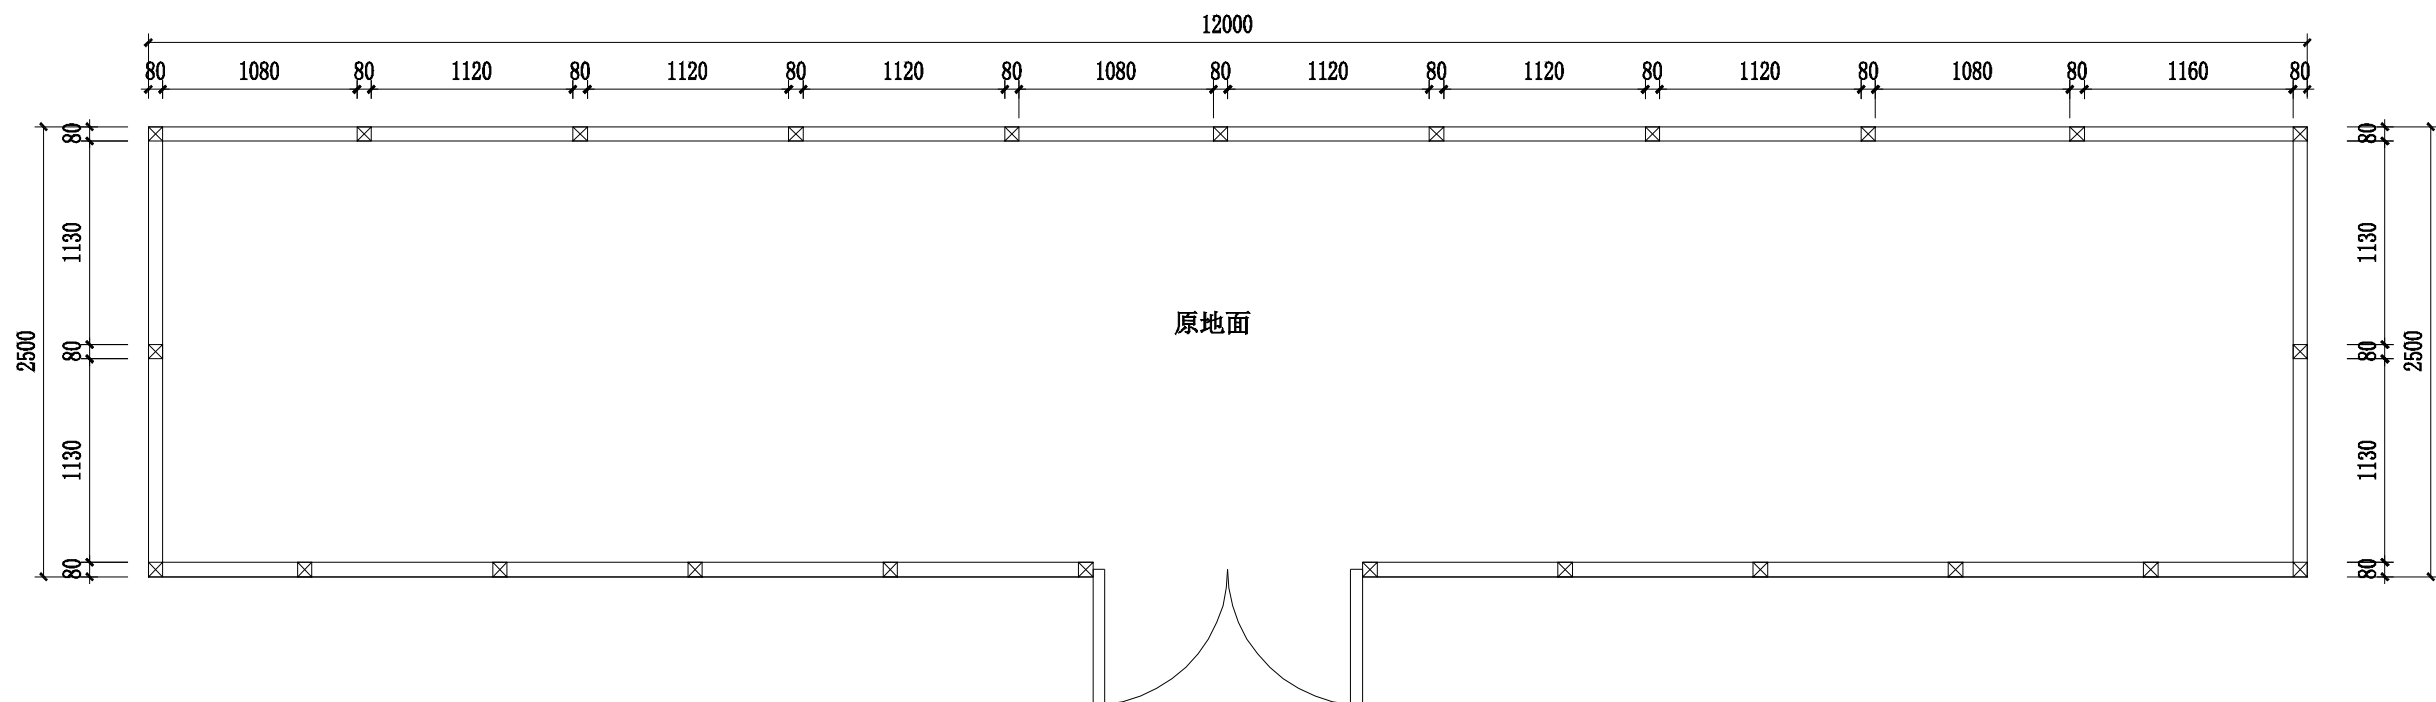


云顶尚品花园 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS
A
B
C
D
备注: 所有图纸文件及设计属我司的知识产权, 未经许可, 不得翻印。切勿以比例尺量度此图, 一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处, 应立即通知设计师确认后乃可施工。
长田 CHANGTIAN 长田建设 CHANGTIAN INVESTMENT CO.,LTD 建筑幕墙施工工程 建筑幕墙设计甲级 ISO9001 质量认证企业
深圳长田建设工程有限公司
http://www.changtian.com 深圳市福田區车公庙泰科科技园211楼2楼东 Tel:0755-83330013 Fax:0755-83330613
建设单位 BUILD UNIT
梅林街道办事处
项目名称 PROJECT NAME
梅林街道专项垃圾 暂存点建设工程
工程编号 PROJECT NO.
项目负责 ITEM MANAGER
制图 DRAWN BY
审核 CHECKED
审定 APPROVED
图纸内容 DRAWING TITLE
日期DATE
2021.11.02
专业 DISCIPLINE
施工图
图纸编号
PM-19
比例
1:40

给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK
给排水	暖通	电气	弱电
PLUMB	HEAT	ELEC	WEEK

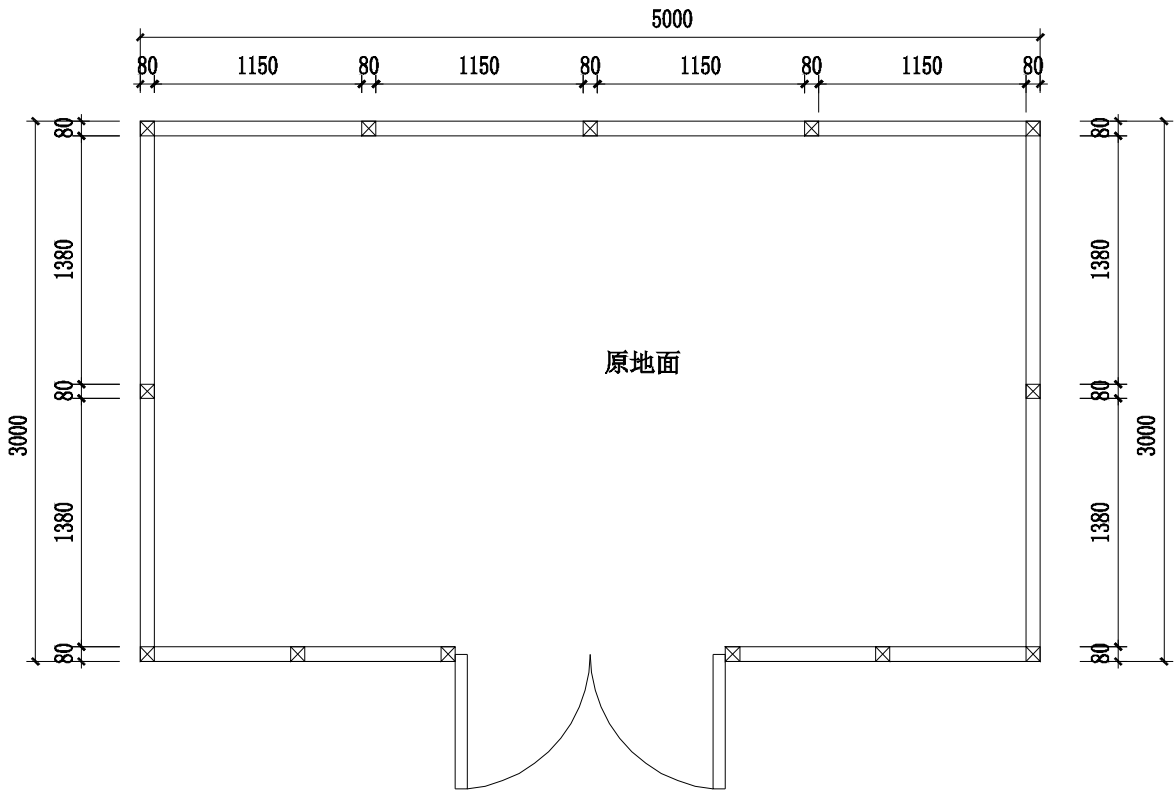

公安街3号 平面布置图

说明：天花、立面图法参照标准图施工，尺寸按点位平面布置图作相应调整。

修订日志: REVISIONS
A
B
C
D
备注：所有图纸文件及设计属我司的知识产权，未经许可，不得翻印。切勿以比例尺量度此图，一切依图内数字所示为准。如发现任何矛盾之处，应即通知设计师确认后方可施工。
长田 CHANGTIAN 长田建设 CT Construction Engineering Co., Ltd 建筑幕墙施工壹级 建筑幕墙设计甲级 ISO9001质量管理体系认证企业 深圳长田建设工程有限公司 http://www.changtian.com 深圳市福田区车公庙泰然科技园211栋2楼东 Tel: 0755-83330813 Fax: 0755-83330813
建设单位 BUILD UNIT
梅林街道办事处
项目名称 PROJET NAME
梅林街道专项垃圾 暂存点建设工程
工程编号 PROJET NO.
项目负责 ITEM MANAGER
制图 DRAWN BY
审核 CHECKED
审定 APPROVED
图纸内容 DRAWING TITLE
日期DATE 2021.11.02
专业 DISCIPLINE 施工图
图纸编号 PM-20
比例 1:30